

Gebruiksaanwijzing



multiMATIC

VRC 700f/4

BE (nl), NL

Uitgever/fabrikant

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Tel. +49 21 91 18-0 ■ Fax +49 21 91 18-2810
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1	Veiligheid	3
1.1	Waarschuwingen bij handelingen.....	3
1.2	Reglementair gebruik.....	3
1.3	Algemene veiligheidsinstructies	3
2	Aanwijzingen bij de documentatie	5
2.1	Aanvullend geldende documenten in acht nemen.....	5
2.2	Documenten bewaren	5
2.3	Geldigheid van de handleiding	5
2.4	Terminologie.....	5
2.5	Beschikbaarheid van de functies	5
3	Productbeschrijving	5
3.1	Opbouw van het product	5
3.2	Hoofdfunctie.....	6
3.3	Zones.....	6
3.4	Hybridemanager	6
3.5	Vorstbeveiligingsfunctie.....	6
3.6	Schade door vocht en schimmel vermijden.....	7
3.7	Storing vermijden.....	7
3.8	Typeplaatje	7
3.9	Serienummer	7
3.10	CE-markering.....	7
4	Bedrijf	7
4.1	Bedieningsstructuur.....	7
4.2	Startscherm	8
4.3	Bedieningsconcept	8
5	Bedienings- en weergavefuncties	10
5.1	Informatie.....	10
5.2	Instellingen.....	13
5.3	Modi.....	17
5.4	Speciale modi	18
5.5	Meldingen	19
6	Verhelpen van storingen	19
6.1	Instelling bij uitval van de warmtepomp uitvoeren.....	19
6.2	Buitenvoeler schoonmaken	20
6.3	Batterijen verwisselen.....	20
7	Onderhoud	21
7.1	Product onderhouden	21
8	Buitenbedrijfstelling	21
8.1	Product buiten bedrijf stellen	21
8.2	Recycling en afvoer	21
9	Garantie en klantendienst	21
9.1	Garantie	21
9.2	Serviceteam.....	22
10	Technische gegevens	22
10.1	Productgegevens conform EU-verordening nr. 811/2013, 812/2013.....	22
	Bijlage	23

A	Overzicht van de bedienings- en weergavefuncties	23
A.1	Modi.....	23
A.2	Gebruikersniveau.....	23
B	Verhelpen van storingen	27
C	Onderhoudsmeldingen	28
	Trefwoordenlijst	29



1 Veiligheid

1.1 Waarschuwingen bij handelingen

Classificatie van de waarschuwingen bij handelingen

De waarschuwingen bij handelingen zijn als volgt door waarschuwingstekens en signaalwoorden aangaande de ernst van het potentiële gevaar ingedeeld:

Waarschuwingstekens en signaalwoorden

**Gevaar!**

Direct levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamelijk letsel

**Gevaar!**

Levensgevaar door een elektrische schok

**Waarschuwing!**

Gevaar voor licht lichamelijk letsel

**Opgelet!**

Kans op materiële schade of milieuschade

1.2 Reglementair gebruik

Bij ondeskundig of niet voorgeschreven gebruik kunnen nadelige gevolgen voor het product of andere voorwerpen ontstaan.

Het product is bestemd om een CV-installatie met warmteopwekkers van dezelfde fabrikant met eBUS-interface te regelen.

De draadloze thermostaat, de ontvanger en de draadloze buitenvoeler moeten op een plaats bevestigd zijn die voldoende ontvangst biedt. De draadloze thermostaat is niet bestemd voor het mobiele gebruik.

Het reglementaire gebruik houdt in:

- het naleven van de meegeleverde gebruiksaanwijzingen van het product alsook van alle andere componenten van de installatie
- het naleven van alle in de handleidingen vermelde inspectie- en onderhoudsvoorwaarden.

Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar alsook personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, als ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilige gebruik van het product geïnstrueerd

worden en de daaruit resulterende gevaren verstaan. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

Een ander gebruik dan het in deze handleiding beschreven gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt als niet reglementair. Als niet reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik.

Attentie!

Ieder misbruik is verboden.

1.3 Algemene veiligheidsinstructies

1.3.1 Gevaar door foute bediening

Door foute bediening kunt u zichzelf en anderen in gevaar brengen en materiële schade veroorzaken.

- ▶ Lees deze handleiding en alle andere documenten die van toepassing zijn zorgvuldig, vooral het hoofdstuk "Veiligheid" en de waarschuwingen.
- ▶ Voer alleen de werkzaamheden uit waarover deze gebruiksaanwijzing aanwijzingen geeft.

1.3.2 Verwondingsgevaar door batterijen

Als de batterijen onreglementair opgeladen worden, dan is ernstig lichamelijk letsel mogelijk.

- ▶ Laad de batterijen niet opnieuw op.

1.3.3 Gevaar voor materiële schade

- ▶ Sluit de aansluitcontacten in het batterijvak van het product niet kort.

1.3.4 Gevaar voor materiële schade door zuur

- ▶ Verwijder verbruikte batterijen uit het product en voer de batterijen op een correcte wijze af.
- ▶ Verwijder de batterijen vooraleer u het product gedurende langere tijd ongebruikt bewaart.





1 Veiligheid

1.3.5 Gevaar voor materiële schade door vorst

- ▶ Zorg ervoor dat de CV-installatie bij vorst in elk geval in gebruik blijft en alle vertrekken voldoende getempereerd zijn.
- ▶ Als u het bedrijf niet kunt garanderen, dan laat u een installateur de CV-installatie legen.



2 Aanwijzingen bij de documentatie

2.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen

- ▶ Neem absoluut alle gebruiksaanwijzingen die bij de componenten van de installatie worden meegeleverd in acht.

2.2 Documenten bewaren

- ▶ Bewaar deze handleiding alsook alle documenten die van toepassing zijn voor het verdere gebruik.

2.3 Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor:

VRC 700f/4 – artikelnummer

België	0020231557
Nederland	0020231557

2.4 Terminologie

Ter vereenvoudiging worden de volgende begrippen gebruikt:

- Systeemthermostaat: als de draadloze systeemthermostaat **VRC 700f/4** bedoeld is.
- Afstandsbediening: als de draadloze afstandsbediening **VR 91f** bedoeld is.
- Buitenvoeler: als de draadloze buitenvoeler bedoeld is.

2.5 Beschikbaarheid van de functies


De in deze bedienings- en montagehandleiding beschreven functies zijn niet beschikbaar voor alle systeemconfiguraties.

De systeemthermostaat geeft alleen die functies weer, die voor de geïnstalleerde systeemconfiguratie bruikbaar zijn.

3 Productbeschrijving


3.1 Opbouw van het product

3.1.1 Draadloze ontvangereenheid

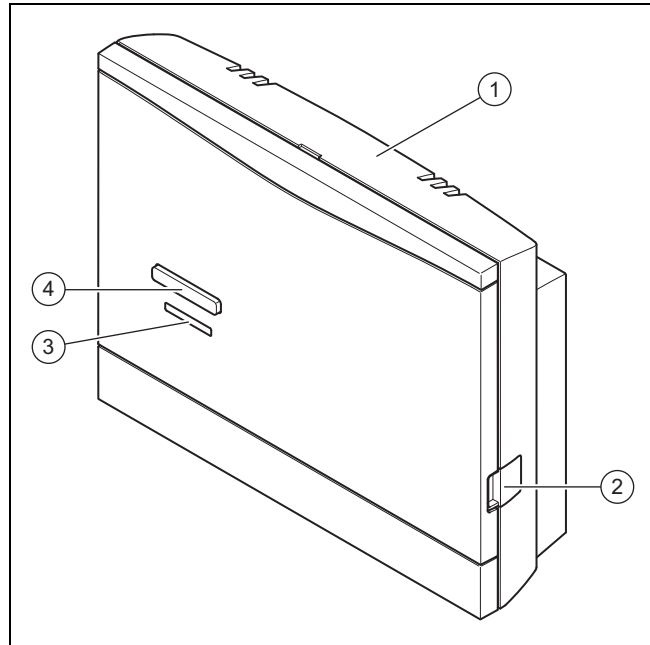

- | | | | |
|---|-------------|---|---------------------|
| 1 | Wandsokkel | 3 | LED statusindicatie |
| 2 | Diagnosebus | 4 | Leren-functie-toets |


3.1.2 Draadloze thermostaat

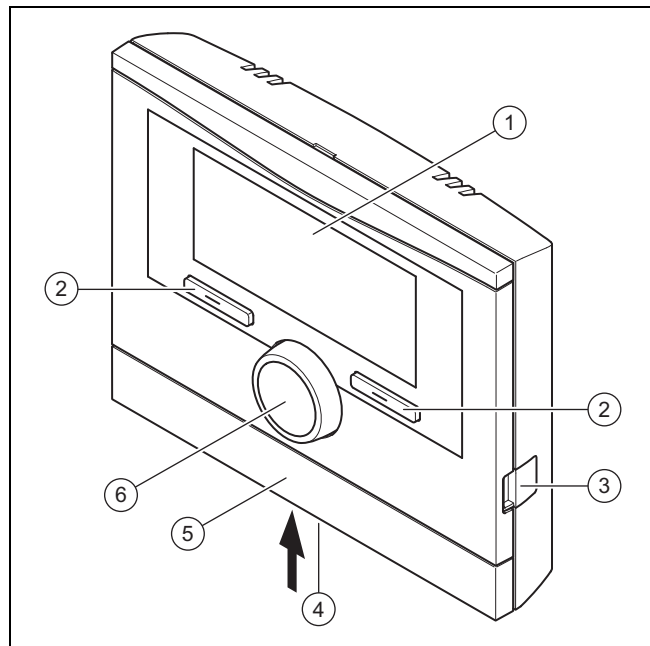

- | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------|
| 1 | Display | 4 | Batterijvak |
| 2 | Keuzetoets | 5 | Wandsokkelafscherming |
| 3 | Diagnosebus | 6 | Draaiknop |

3 Productbeschrijving

3.1.3 Draadloze buitenvoeler

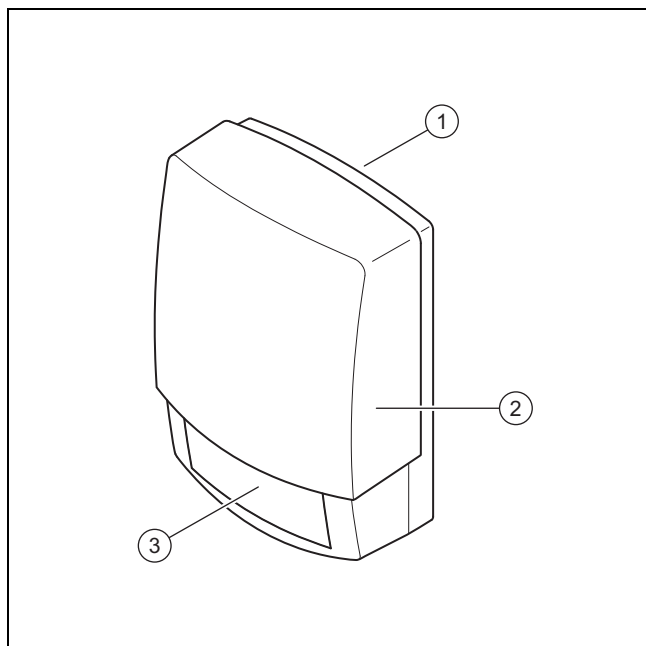

- | | | | |
|---|------------------------|---|----------|
| 1 | Wandsokkel | 3 | Zonnecel |
| 2 | Draadloze buitenvoeler | | |

3.2 Hoofdfunctie

De systeemthermostaat is een weersafhankelijke thermostaat met een in de open lucht gemonteerde buitentemperatuurvoeler.

De systeemthermostaat is via de ontvanger met de buitenvoeler en de warmteopwekker verbonden. De systeemthermostaat regelt draadloos de CV-installatie en andere aangesloten componenten, bijv. de warmwaterbereiding van een aangesloten warmwaterboiler of de ventilatie van een aangesloten ventilatietoestel.

3.2.1 Verwarmen

De buitenvoeler meet de buitentemperatuur en geeft de waarden aan de systeemthermostaat door. Bij een lage buitentemperatuur verhoogt de systeemthermostaat de aanvoertemperatuur van de CV-installatie. Als de buitentemperatuur stijgt, verlaagt de systeemthermostaat de aanvoertemperatuur. De systeemthermostaat reageert op de schommelingen van de buitentemperatuur en regelt via de aanvoertemperatuur de kamertemperatuur op de gewenste temperatuur.

3.2.2 Koelen

De kamertempersensor meet de kamertemperatuur en geeft de waarden aan de systeemthermostaat door. Als de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde gewenste temperatuur, dan schakelt de systeemthermostaat de koeling in.

3.2.3 Ventileren

Door een gecontroleerde luchtuitwisseling zorgt het ventilatietoestel voor de be- en ontluchting van de woonruimtes. De systeemthermostaat regelt het luchtdebiet via de ingestelde ventilatiestanden.

3.2.4 Warmwaterbereiding

Een temperatuursensor meet de temperatuur van het water in de warmwaterboiler en geeft de waarden aan de systeemthermostaat door. Ligt de temperatuur onder de ingestelde waarde, verhoogt de systeemthermostaat de temperatuur in het warmwatercircuit en verwarmt hiermee het water tot op de ingestelde warmwatertemperatuur op.

3.2.5 Circulatie

De circulatieleiding is met de warmwaterleiding verbonden en vormt een circuit met de warmwaterboiler. De circulatiepomp pompt permanent of tijdgestuurd het warme water door de warmwaterleiding. Hiermee staat aan de tappunten warm water ter beschikking.

3.3 Zones

Een gebouw wordt in meerdere zones ingedeeld als de warmtevraag in delen van het gebouw verschillend is.

- Als in een huis een vloerverwarming en een platte radiator aanwezig is.
- Als in een huis meerdere zelfstandige wooneenheden voorhanden zijn.

Als meerdere zones aanwezig zijn, dan regelt de systeemthermostaat de aanwezige zones.

3.4 Hybridemanager

Als een warmtepomp en een bijkomende CV-ketel is aangesloten, dan kunt u de hybride manager gebruiken. Bij een warmtevraag zoekt de hybride manager de warmteopwekker uit die voordeliger is. Welke warmteopwekker de hybridemanager aanspreekt, beslist de hybridemanager op basis van de ingestelde tarieven in verhouding tot de warmtevraag.

Opdat de warmtepomp en de CV-ketel doeltreffend en afgesteld kunnen werken, moet u de tarieven (→ Pagina 16) correct instellen. Bij verkeerd ingestelde tarieven kunnen verhoogde kosten ontstaan.

3.5 Vorstbeveiligingsfunctie

De vorstbeschermingsfunctie beschermt de CV-installatie en de woning tegen schade door bevriezing. De vorstbeschermingsfunctie bewaakt de buitentemperatuur.

Als de buitentemperatuur

- onder 4 °C daalt, dan schakelt de systeemthermostaat na een vorstbeschermingsvertragingstijd de warmteopwekker in en regelt de gewenste kamertemperatuur op minimaal 5 °C.
- boven 5 °C stijgt, dan schakelt de systeemthermostaat de warmteopwekker niet in, maar bewaakt hij de buitentemperatuur.



Aanwijzing

De installateur kan de vorstbeveiligingsvertragingstijd instellen.

3.6 Schade door vocht en schimmel vermijden

In sterk geïsoleerde ruimtes, waarbij slechts een geringe luchtuitwisseling plaatsvindt, kan er vocht- en schimmelschade optreden.

- ▶ Ventileer de ruimtes regelmatig door het openen van de vensters en activeer één keer de functie **1 x stootventileren** om energie te sparen.

Voorwaarden: Ventilatiestoestel is aangesloten

- ▶ Schakel het ventilatiestoestel niet van het stroomnet af.
- ▶ Reinig en onderhoud het ventilatiestoestel volgens de aanwijzingen van de handleiding van het ventilatiestoestel.


3.7 Storing vermijden

- ▶ Zorg ervoor dat de kamerlucht vrij rond de systeemthermostaat kan circuleren en dat de systeemthermostaat niet door meubelen, gordijnen of andere voorwerpen afgedekt wordt.
- ▶ Zorg ervoor dat alle radiatorthermostaatkranen in de kamer waarin de systeemthermostaat gemonteerd is, helemaal opengedraaid zijn.

3.8 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van de systeemthermostaat onder de ophangbeugel.

Op het typeplaatje vindt u de volgende informatie:

Gegevens op het typeplaatje	Betekenis
Serienummer	voor de identificatie, 7e tot 16e cijfer = artikelnummer van het product
multiMATIC	Productbenaming
V	Ontwerpspanning
mA	Nominale stroom
	Handleiding lezen
LR06	Batterij typebenaming
T60	Max. toegestane omgevingstemperatuur: 0 ... 60 °C

3.9 Serienummer

Het serienummer kunt u op het display onder **Menu** → **Informatie** → **Serienummer** oproepen. Het 10-cijferige artikelnummer staat op de tweede regel.

3.10 CE-markering



Met de CEmarkering wordt aangegeven dat de producten conform het typeplaatje aan de fundamentele vereisten van de geldende richtlijnen voldoen.

Hiermee verklaart de fabrikant dat het in deze handleiding beschreven draadloze installatietype aan de richtlijn 2014/53/EU voldoet. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is op het volgende internetadres beschikbaar: <http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive/>.

4 Bedrijf

4.1 Bedieningsstructuur

4.1.1 Bedienings- en weergaveniveaus

Het product heeft twee bedienings- en weergaveniveaus.

Op het installateurniveau vindt u informatie en instelmogelijkheden die u als gebruiker nodig hebt.

Het installateurniveau is voor de vakman bedoeld. Dit niveau is met een code beveiligd. Alleen vaklui mogen instellingen in het installateurniveau wijzigen.

Gebruikersniveau (→ Pagina 23)

4.1.2 Opbouw van de menustructuur


De menustructuur bestaat uit meerdere keuzeniveaus en een instelniveau.

Van de basisweergave gaat u via de keuzetoets **Menu** altijd naar het keuzeniveau 1.

Via de keuzetoets **Modus** gaat u direct naar het instelniveau **Modus**.

Het onderste niveau is altijd het instelniveau.


4.1.3 Keuzeniveau

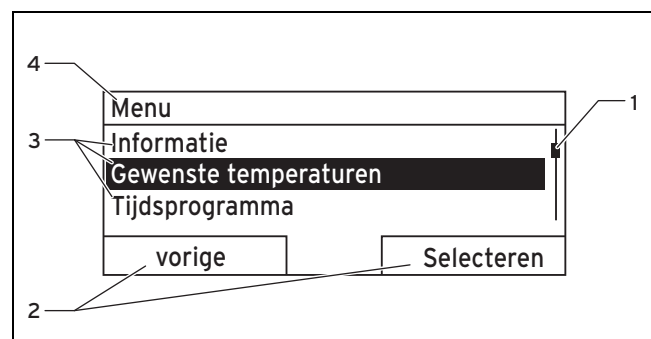

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Loopbalk | 3 | Lijstopties van het keuzeniveau |
| 2 | actuele functies van de keuzetoetsen | 4 | Actuele functie of keuzeniveau |

De loopbalk (1) is alleen zichtbaar als meerdere lijstopties voorhanden zijn dan op het display tegelijk weergegeven kunnen worden.

4.1.4 Instelniveau

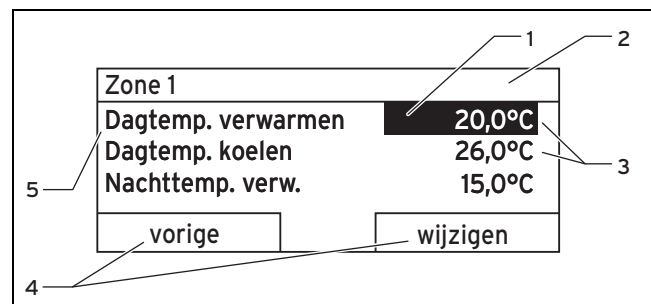

- | | | | |
|---|---------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | actuele keuze | 4 | actuele functies van de keuzetoetsen |
| 2 | actueel keuzeniveau | 5 | Instelniveau |
| 3 | Waarden | | |

In het instelniveau kunt u de waarden kiezen die u wilt aflezen of wijzigen.


4 Bedrijf

De systeemthermostaat moet de waarden eerst van de ontvanger oproepen, wat tot 2 seconden duurt. Het display toont zolang streepjes (--) in plaats van de waarden.

4.1.5 Softkeyfunctie van de keuzetoetsen

Beide keuzetoetsen hebben een softkeyfunctie, d.w.z. dat aan de keuzetoetsen verschillende functies toegewezen kunnen zijn. Als u bijv. de linker keuzetoets indrukt, dan wisselt de actuele functie van **Menu** naar **Vorige**.

4.2 Startscherm

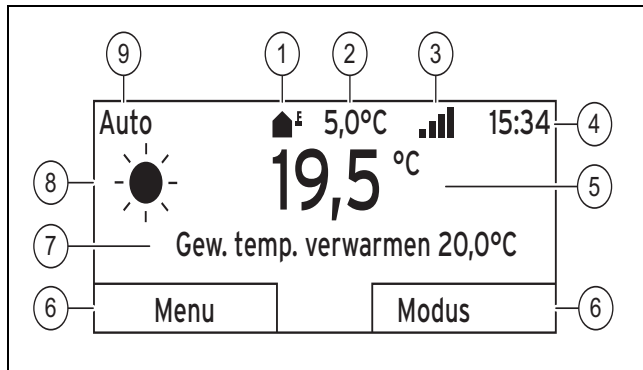

- | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Symbol voor buitenvoeler | 6 | Functie van de keuzetoetsen |
| 2 | Buitentemp. Offset | 7 | Gewenste instelling |
| 3 | Ontvangststerkte | 8 | Symbol bij bedrijfswijze Auto |
| 4 | Klok | 9 | Modus van de actuele bedrijfswijze |
| 5 | Kamertemperatuur | | |

De basisweergave verschijnt:

- Afhankelijk van het niveau waarin u zich bevindt, moet u de linker keuzetoets meerdere keren indrukken.
- Als de systeemthermostaat zich in een keuze- of instelniveau bevindt en u de systeemthermostaat langer dan 5 minuten niet bedient.
- Als u bij een uitgeschakeld display een keuzetoets of de draaiknop bedient.

Het display schakelt uit als u de systeemthermostaat langer dan 10 minuten niet bedient.

4.2.1 Geprefereerde zone in de basisweergave

Als uw CV-ketel meerdere zones heeft, dan stelt de vakman de zone in, waarvan de waarden op de basisweergave moeten verschijnen.

4.2.2 Geprefereerde bedrijfswijze in basisweergave

Als uw CV-installatie voor twee bedrijfswijzen verwarmen, koelen of dimensioneren ontworpen is, dan kunt u de basisweergave op de gewenste bedrijfswijze omschakelen.

Favoriet display instellen (→ Pagina 16)

4.2.3 Informatie in de basisweergave

De basisweergave toont de belangrijkste actuele instellingen en waarden van de CV-installatie.

In de basisweergave kan verschillende informatie verschijnen. Het hangt ervan af aan welke bedrijfswijze u in het

startscherm de voorkeur geeft en in welke modus deze bedrijfswijze zich bevindt.

4.2.3.1 Basisweergave voor bedrijfswijze Verwarmen

Modus	Tijdvenster	Symbol	Informatieveld
Auto	Aan	☀	Gew. temp. verwarmen verschijnt: - De systeemthermostaat regelt tot op de gewenste temperatuur.
	Uit	☾	
Dag			Lege regel verschijnt: - De systeemthermostaat vraagt geen verwarmingsenergie aan.
Nacht			
uit			Lege regel

4.2.3.2 Basisweergave voor bedrijfswijze Koelen

Modus	Tijdvenster	Symbol	Informatieveld
Auto	Aan	☀	Gew. temp. Koelen
	Uit	☾	Lege regel
Dag			Gew. temp. Koelen
uit			Lege regel

4.2.3.3 Basisweergave voor bedrijfswijze Ventileren

Modus	Tijdvenster	Symbol	Informatieveld
Auto	Aan	☀	Max. ventilatiestand
	Uit	☾	Max. ventilatiestand
Dag			Ventilatiestand
Nacht			Ventilatiestand

4.2.3.4 Basisweergave voor speciale bedrijfswijze Manueel koelen

Modus	Tijdvenster	Informatieveld
geactiveerd	Aan	Gew. temp. Koelen
	Uit	Lege regel

4.3 Bedieningsconcept

De systeemthermostaat bedient u met twee keuzetoetsen en een draaiknop.

Met de keuzetoetsen is het volgende mogelijk:

- U navigeert in de menustructuur door de keuzeniveaus en het instelniveau.
- U markeert een instelwaarde.
- U bevestigt een instelwaarde.
- U navigeert naar de bedrijfswijzen.
- U breekt de wijziging van een instelwaarde af.

Met de draaiknop is het volgende mogelijk:

- U navigeert door de lijstopties van een keuzeniveau.

- U markeert een keuzeniveau of een instelniveau.
- U verandert een gekozen instelwaarde.

Het display geeft een gemarkeerd element door witte tekst op zwarte achtergrond weer. Een knipperende, gemarkeerde waarde betekent dat u de waarde kunt veranderen.

Als u de systeemthermostaat langer dan 10 seconden niet bedient, schakelt de achtergrondverlichting uit.

Als u de systeemthermostaat langer dan 5 minuten niet bedient, dan verschijnt op het display de basisweergave.


Als u de systeemthermostaat langer dan 60 seconden niet bedient, dan gaat de systeemthermostaat in ruststand en op het display verschijnen strepen (--) in de plaats van de waarden.

4.3.1 Instelling met draaiknop in de basisweergave

Als het display de basisweergave toont, dan kunt u met de draaiknop de instelling van de gewenste temperatuur of de ventilatietrap wijzigen.

Welke instelling u wijzigt, hangt van de keuze van het favoriete display in de basisweergave, de gekozen bedrijfswijze en de ingestelde modus van de bedrijfswijze af.

4.3.1.1 Gewenste temperatuur in modus Verwarmen

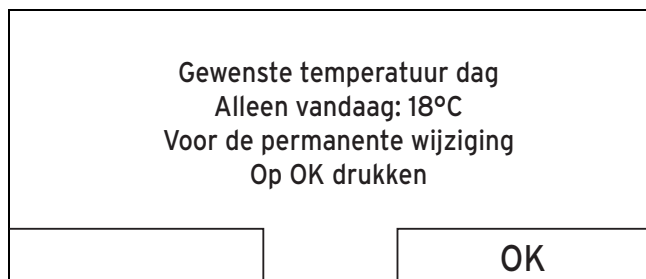

Modus	Tijdvenster	Gevolg
Auto	Aan	Wisselen naar een andere displayweergave met de vraag: <ul style="list-style-type: none"> - Permanente wijziging van de Dagtemp. verwarmen - Wijziging gedurende 6 uur van de Dagtemp. verwarmen
	Uit	Directe wijziging gedurende 6 uur van de Nachttemp. verw.
Dag		Wisselen naar een andere displayweergave met de vraag: <ul style="list-style-type: none"> - Permanente wijziging van de Dagtemp. verwarmen - Wijziging gedurende 6 uur van de Dagtemp. verwarmen
Nacht		Directe wijziging gedurende 6 uur van de Nachttemp. verw.
uit		geen

4.3.1.2 Gewenste temperatuur in modus Koelen

Modus	Tijdvenster	Gevolg
Auto	Aan	Directe permanente wijziging van de Dagtemp. koelen
	Uit	geen
Dag		Directe permanente wijziging van de Dagtemp. koelen
uit		geen

4.3.1.3 Ventilatietrapp in modus Ventileren

Modus	Tijdvenster	Gevolg
Auto	Aan	Directe permanente wijziging van de Max. vent.stand dag
	Uit	Directe permanente wijziging van de Max. vent.stand nacht
Dag		Directe permanente wijziging van de Max. vent.stand dag
Nacht		Directe permanente wijziging van de Max. vent.stand nacht

4.3.1.4 Gewenste temperatuur in speciale modus Manueel koelen


Modus	Tijdvenster	Gevolg
geactiveerd	Aan	Directe permanente wijziging van de Dagtemp. koelen
	Uit	geen

4.3.1.5 Instelling via draaiknop zonder gevolg

Volgende speciale bedrijfswijzen kunt u niet beïnvloeden door aan de draaiknop te draaien:

- **Systeem UIT actief**
- **1 x boilerlading**
- **Party**
- **1 dag thuis**
- **Dagen thuis plannen**
- **1 dag buitenshuis**
- **Dagen buitenshuis plannen**
- **1 x stootventileren**
- **Vloerdroogfunctie**

4.3.2 Voorbeeld displaycontrast wijzigen

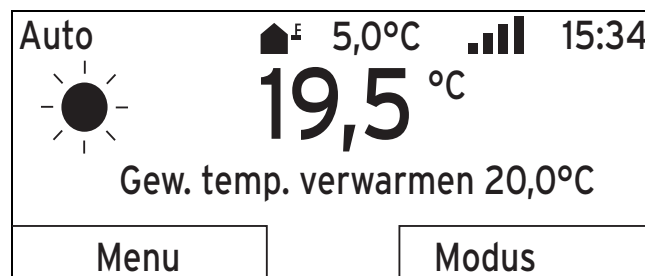

1. Druk op de linker keuzetoets **Vorige** tot de basisweergave op het display verschijnt.
2. Druk op de linker keuzetoets **Menu**.
 - ◀ De systeemthermostaat wisselt naar keuzeniveau 1.

5 Bedienings- en weergavefuncties

Menu	
Informatie	
Gewenste temperaturen	
Tijdsprogramma	
vorige	Selecteren

3. Draai aan de draaiknop tot de lijstoptie **Basisinstellingen** gemarkeerd is.

Menu	
Dagen buitenshuis plannen	
Dagen thuis plannen	
Basisinstellingen	
vorige	Selecteren

4. Druk op de rechter keuzetoets **Selecteren**.
◀ De systeemthermostaat wisselt naar keuzeniveau 2.

Basisinstellingen	
Taal	
Datum/tijd	
Display	
vorige	Selecteren

5. Draai aan de draaiknop tot de lijstoptie **Display** gemarkeerd is.

Basisinstellingen	
Taal	
Datum/tijd	
Display	
vorige	Selecteren

6. Druk op de rechter keuzetoets **Selecteren**.
◀ De systeemthermostaat wisselt naar het instelniveau **Display**. De instelbare waarde voor de **Displaycontrast** is gemarkeerd.

Display	
Displaycontrast 9	
Toetsenblokkering	
vorige	wijzigen

7. Druk op de rechter keuzetoets **Wijzigen**.
◀ De gemarkeerde waarde knippert.

Display	
Displaycontrast 9	
Toetsenblokkering	
Annuleren	OK

8. Draai aan de draaiknop om de waarde te wijzigen.

Display	
Displaycontrast 12	
Toetsenblokkering	
Annuleren	OK

9. Druk op de rechter keuzetoets **OK** om de wijziging te bevestigen.
◀ De systeemthermostaat heeft de gewijzigde waarde opgeslagen.
10. Druk meermaals op de linker keuzetoets **Vorige** om terug te keren naar het startscherm.

5 Bedienings- en weergavefuncties



Aanwijzing

De in dit hoofdstuk beschreven functies zijn niet beschikbaar voor alle systeemconfiguraties.

Overzicht modi en installateursniveau

Modi (→ Pagina 23)

Gebruikersniveau (→ Pagina 23)

De padopgave aan het begin van de beschrijving van een functie geeft aan hoe u in de menustructuur naar deze functie gaat.

De beschrijving van de functies voor **ZONE1** geldt ook voor alle aanwezige zones.

5.1 Informatie

5.1.1 Systeemstatus aflezen

Menu → Informatie → Systeemstatus

- Onder **Systeemstatus** bevindt zich een lijst met informatie, die een overzicht van de actuele systeemstatus en actuele instellingen weergeeft, die u daar kunt veranderen.

5.1.1.1 Systeem

Menu → Informatie → Systeemstatus → Foutstatus

- Als er geen onderhoud vereist is en er geen fout opgetreden is, dan staat bij **Foutstatus** de waarde **geen fout**. Als onderhoud vereist is of als er een fout opgetreden is, dan staat bij **Foutstatus** de waarde **foutenlijst**. De rechter keuzetoets heeft in dit geval de functie **Weergeven**. Als u op de rechter keuzetoets **Weergeven** drukt, verschijnt op het display de lijst van de foutmeldingen.

Menu → Informatie → Systeemstatus → Green IQ

- U kunt de functie gebruiken als de aangesloten warmteopwekker **Green IQ** functioneert.

aan: de bedrijfswijze regelt de warmteopwekker in het verwarmings- en boilerlaadbedrijf zodanig dat een maximale HR-benutting bereikt wordt.

uit: de bedrijfswijze is uitgeschakeld.

Menu → Informatie → Systeemstatus → Waterdruk

- Met deze functie kunt u de waterdruk van de CV-installatie aflezen.

Menu → Informatie → Systeemstatus → Systeemstatus

- Met deze functie kunt u aflezen, in welke modus de CV-installatie zich bevindt.
- **standby:** de CV-installatie heeft geen warmtevraag en is in rusttoestand.
- **Verw.m.:** de CV-installatie verwarmt de woonruimtes tot op de **Gewenste temperatuur verwarmen** op.
- **Koelen:** de CV-installatie koelt de woonruimtes tot op de **Gewenste temperatuur koelen** af.
- **Warmw.:** de CV-installatie verwarmt het warme water in de boiler tot op de gewenste temperatuur **Warm water** op.

Menu → Informatie → Systeemstatus → Collectortemperatuur

- Met deze functie kunt u de actuele temperatuur aan de collectortemperatuurvoeler aflezen.

Menu → Informatie → Systeemstatus → Zonneopbrengst

- Met deze functie kunt u de totale zonneopbrengst aflezen.

Neem de inhoud van het hoofdstuk Weergave energieverbruik en energie-opbrengst (→ Pagina 12) in acht.

Menu → Informatie → Systeemstatus → Zonneopbr. resetten

- Als u bij de functie **Zonneopbr. resetten** de instelling **Ja** kiest en op de rechter keuzetoets **OK** drukt, dan zet u de tot nu toe opgetelde zonneopbrengst opnieuw op 0 kWh.

Menu → Informatie → Systeemstatus → Milieu-opbrengst

- Met deze functie kunt u de totale milieu-opbrengst aflezen.

Neem de inhoud van het hoofdstuk Weergave energieverbruik en energie-opbrengst (→ Pagina 12) in acht.

Menu → Informatie → Systeemstatus → Act. kamerl.vocht.

- Met deze functie kunt u de actuele kamerluchtvochtigheid aflezen. De kamerluchtvochtigheidsvoeler is in de systeemthermostaat ingebouwd.

Menu → Informatie → Systeemstatus → Actueel dauwpunt

- Met deze functie kunt u het actuele dauwpunt aflezen. Het dauwpunt geeft de temperatuur aan waarbij de waterdamp de lucht condenseert en zich op voorwerpen neerzet.

Menu → Informatie → Systeemstatus → triVAI

- Met deze functie kunt u aflezen, of op dit moment de warmtepomp of de extra CV-ketel (gas, olie of stroom) de warmtevraag dekt. De energiemanager beslist aan de hand van de **triVAI** en de comfortcriteria, welke warmteopwekker gebruikt wordt.

Als de afgelezen waarde groter is dan 1, is de warmtepomp voordeliger om de warmtevraag te dekken dan de extra CV-ketel.

Menu → Informatie → Systeemstatus → Batterijstatus

- Met deze functie kunt u aflezen welke energietoestand de batterij heeft.
- **OK:** de batterij heeft voldoende energie.
- **Kritiek:** de batterij is bijna leeg.

Menu → Informatie → Systeemstatus → Ontvangststerkte

- Met deze functie kunt u aflezen hoe goed de draadloze verbinding tussen ontvanger en systeemthermostaat is.
- 4: de draadloze verbinding is binnen de aanvaardbare waarden. Als de ontvangststerkte < 4 wordt, dan is de draadloze verbinding instabiel.
- 10: de draadloze verbinding is heel stabiel.

5.1.1.2 ZONE1

Menu → Informatie → Systeemstatus → Dagtemp. verwarmen

- Met deze functie kunt u de gewenste dagtemperatuur voor de zone instellen.

Dagtemp. verwarmen is de temperatuur die u gedurende de dag of wanneer u thuis bent in de kamers wenst.

Menu → Informatie → Systeemstatus → Dagtemp. koelen

- Met deze functie kunt u de gewenste dagtemperatuur voor de zone instellen.

Dagtemp. koelen is de temperatuur die u gedurende de dag of wanneer u thuis bent in de kamers wenst.

Menu → Informatie → Systeemstatus → Nachttemp. verw.

- Met deze functie kunt u de gewenste nachttemperatuur voor de zone instellen.

Nachttemp. verw. is de temperatuur die u tijdens de nacht of als u niet thuis bent in de kamers wenst (nachtstand).

Menu → Informatie → Systeemstatus → Kamertemperatuur

- Als de systeemthermostaat buiten de warmteopwekker gemonteerd is, dan kunt u de actuele kamertemperatuur aflezen.

De systeemthermostaat heeft een ingebouwde temperatuurvoeler die de kamertemperatuur bepaalt.

5 Bedienings- en weergavefuncties

5.1.1.3 Ventilatie

Menu → Informatie → Systeemstatus → Luchtkwal.voeler 1/2

- Met deze functie kunt u de meetwaarden van de luchtkwaliteitsvoelers aflezen.

Menu → Informatie → Systeemstatus → Afvoerluchtvocht.

- Met deze functie kunt u de afvoerluchtvochtigheid in de ventilatieschacht van het ventilatietoestel aflezen.

5.1.2 Weergave energieverbruik en energieopbrengst

De thermostaat toont op het display en in de bijkomend bruikbare app waarden over het energieverbruik en de energieopbrengst.

De thermostaat geeft een inschatting van de waarden van de installatie weer. De waarden worden o.a. beïnvloed door:

- Installatie/uitvoering van de CV-installatie
- Gebruikersgedrag
- Seizoensgebonden omgevingsomstandigheden
- Toleranties en componenten

Externe componenten, zoals bijv. externe CV-pompen of kleppen en andere verbruikers en opwekkers in het huishouden blijven buiten beschouwing.

De afwijkingen tussen weergegeven en werkelijk energieverbruik of energie-opbrengst kunnen aanzienlijk zijn.

De gegevens over het energieverbruik of energie-opbrengst zijn niet geschikt om energieafrekeningen te maken of te vergelijken.

5.1.2.1 Verbruik

Enkele componenten ondersteunen niet het bepalen van het verbruik, dat als totaal op het display verschijnt. In de handleidingen van de componenten komt u te weten, of en hoe de afzonderlijke componenten het verbruik vastleggen.

Menu → Informatie → Verbruik → huidige maand → Verwarming → Stroom

- Met deze functie kunt u het totale stroomverbruik voor de verwarming van de lopende maand aflezen.

Menu → Informatie → Verbruik → huidige maand → Verwarming → Brandstof

- Met deze functie kunt u het totale brandstofverbruik in kWh voor de verwarming van de lopende maand aflezen.

Menu → Informatie → Verbruik → huidige maand → Warm water → Stroom

- Met deze functie kunt u het totale stroomverbruik voor het warme water van de lopende maand aflezen.

Menu → Informatie → Verbruik → huidige maand → Warm water → Brandstof

- Met deze functie kunt u het totale brandstofverbruik in kWh voor het warme water van de lopende maand aflezen.

Menu → Informatie → Verbruik → vorige maand → Verwarming → Stroom

- Met deze functie kunt u het totale stroomverbruik voor de verwarming van de vorige maand aflezen.

Menu → Informatie → Verbruik → vorige maand → Verwarming → Brandstof

- Met deze functie kunt u het totale brandstofverbruik in kWh voor de verwarming van de vorige maand aflezen.

Menu → Informatie → Verbruik → vorige maand → Warm water → Stroom

- Met deze functie kunt u het totale stroomverbruik voor het warme water van de vorige maand aflezen.

Menu → Informatie → Verbruik → vorige maand → Warm water → Brandstof

- Met deze functie kunt u het totale brandstofverbruik in kWh voor het warme water van de vorige maand aflezen.

Menu → Informatie → Verbruik → Geschiedenis → Verwarming → Stroom

- Met deze functie kunt u het totale stroomverbruik voor de verwarming sinds ingebruikneming aflezen.

Menu → Informatie → Verbruik → Geschiedenis → Verwarming → Brandstof

- Met deze functie kunt u het totale brandstofverbruik in kWh voor de verwarming sinds ingebruikneming aflezen.

Menu → Informatie → Verbruik → Geschiedenis → Warm water → Stroom

- Met deze functie kunt u het totale stroomverbruik voor het warme water sinds ingebruikneming aflezen.

Menu → Informatie → Verbruik → Geschiedenis → Warm water → Brandstof

- Met deze functie kunt u het totale brandstofverbruik in kWh voor het warme water sinds ingebruikneming aflezen.

5.1.2.2 Diagram Zonneopbrengst aflezen

Menu → Informatie → Zonneopbrengst

- Het diagram onder **Zonneopbrengst** toont de maandelijkse zonneopbrengsten van het vorige jaar en van het actuele jaar.

De totale opbrengst is onderaan rechts te zien. De hoogste waarde van de laatste twee jaar die in een maand bereikt werd, is bovenaan rechts te zien.

5.1.2.3 Diagram Milieu-opbrengst aflezen

Menu → Informatie → Milieu-opbrengst

- Het diagram onder **Milieu-opbrengst** toont de maandelijkse milieu-opbrengsten van het vorige jaar en van het actuele jaar.

De totale opbrengst is onderaan rechts te zien. De hoogste waarde van de laatste twee jaar die in een maand bereikt werd, is bovenaan rechts te zien.

5.1.2.4 Diagram Stroomverbruik aflezen

Menu → Informatie → Stroomverbruik

- Het diagram onder **Stroomverbruik** toont het maandelijkse stroomverbruik van het vorige jaar en van het actuele jaar.

De totale opbrengst is onderaan rechts te zien. De hoogste waarde van de laatste twee jaar die in een maand bereikt werd, is bovenaan rechts te zien.

5.1.2.5 Diagram brandstofverbruik aflezen

Menu → Informatie → Brandstofverbruik

- Het diagram onder **Brandstofverbruik** toont het maandelijkse brandstofverbruik van het vorige jaar en van het actuele jaar.

De totale opbrengst is onderaan rechts te zien. De hoogste waarde van de laatste twee jaar die in een maand bereikt werd, is bovenaan rechts te zien.

5.1.2.6 Diagram Warmteterugwinningsopbrengst aflezen

Menu → Informatie → Warmteterugwinning

- Het diagram onder **Warmteterugwinning** toont de maandelijkse warmteterugwinningsopbrengst van het vorige jaar en van het actuele jaar.

De totale opbrengst is onderaan rechts te zien. De hoogste waarde van de laatste twee jaar die in een maand bereikt werd, is bovenaan rechts te zien.

5.1.3 Contactgegevens van de installateur aflezen

Menu → Informatie → Contactgegevens

- Als de installateur bij de installatie zijn firmanaam en zijn telefoonnummer ingevoerd heeft, dan kunt u deze gegevens onder **Contactgegevens** lezen.

5.1.4 Serienummer en artikelnummer aflezen

Menu → Informatie → Serienummer

- Met deze functie kunt u het serienummer van het product aflezen. Het artikelnummer staat in de tweede regel.

5.2 Instellingen

5.2.1 Gewenste temperaturen instellen

Met deze functie stelt u de gewenste temperaturen voor de zone en de warmwaterbereiding in.

5.2.1.1 Zone

Menu → Gewenste temperaturen → ZONE1

- Voor de zone kunt u verschillende gewenste temperaturen instellen:

Verwarmen

- **Dagtemp. verwarmen:** u stelt een comfortabele kamertemperatuur in de woonruimtes in.
- **Nachttemp. verw.:** u stelt een lage kamertemperatuur in, waarbij de woonruimtes niet afkoelen.

Koelen

- **Dagtemp. koelen:** u stelt een comfortabele kamertemperatuur in de woonruimtes in.

5.2.1.2 Warmwaterbereiding



Gevaar!

Levensgevaar door legionellabacteriën!

Legionellabacteriën ontwikkelen zich bij temperaturen onder 60 °C.

- ▶ Laat u door de vakman over de uitgevoerde maatregelen voor de legionella-bescherming in uw installatie informeren.
- ▶ Stel zonder overleg met de installateur geen watertemperaturen onder 60 °C in.

Menu → Gewenste temperaturen → Warmwatercircuit

- Voor het warmwatercircuit kunt u de gewenste temperatuur **Warm water** instellen.

Als een warmtepomp aangesloten is en u de gewenste temperatuur boven 55 °C ingesteld hebt, dan kan het zijn dat overwegend de extra CV-ketel voor de warmwatervoorziening zorgt.

5.2.2 Ventilatiestand instellen

Menu → Ventilatiestand

- Met deze functie kunt u instellen hoe snel de verbruikte kamerlucht door verse buitenlucht vervangen moet worden.

Max. vent.stand dag: de ventilatie garandeert een snelle luchtuitwisseling.

Max. vent.stand nacht: de ventilatie garandeert een gereduceerde luchtuitwisseling.

5.2.3 Tijdsprogramma

Met het tijdsprogramma kan de systeemthermostaat op vastgelegde tijden automatisch tussen 2 ingevoerde instellingen wisselen. Hiervoor legt u in het tijdsprogramma de gewenste tijdvensters aan.

Tijdsprogramma **Verwarmen** instellen (→ Pagina 14)

Tijdsprogramma **Koelen** instellen (→ Pagina 14)

Tijdsprogramma warmwatercircuit instellen (→ Pagina 15)

Tijdsprogramma **Circulatie** instellen (→ Pagina 15)

Tijdsprogramma **Ventilatie** instellen (→ Pagina 15)

Tijdsprogramma **Hoog tarief** instellen (→ Pagina 15)

Voor elke afzonderlijke dag en voor de voorgedefinieerde blokken (**Maandag - vrijdag, Zaterdag - zondag, Maandag - zondag**) kunt u tot 3 tijdvensters aanleggen.

Bij het invoeren van tijdvensters van afzonderlijke dagen of blokken geldt altijd de laatste invoer.

Als u geen tijdvensters ingesteld hebt, dan houdt de systeemthermostaat rekening met de in de fabrieksinstelling vastgelegde tijdvensters.


5 Bedienings- en weergavefuncties



Aanwijzing

Eens ingestelde tijdsprogramma's blijven ook bij spanningsverlies behouden.

5.2.3.1 Voorbeeld modus Verwarmen: tijdsvenster voor een dag

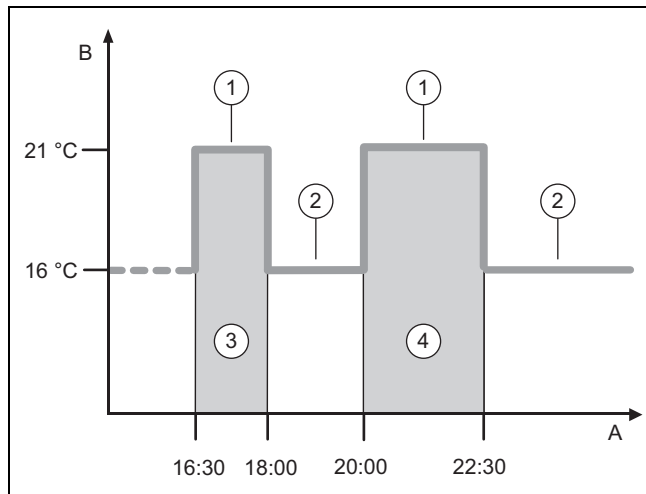

A	Klok	2	Nachttemp. verw.
B	Temperatuur	3	Tijdvenster 1
1	Dagtemp. verwarmen	4	Tijdvenster 2

De temperaturen (**Dagtemp. verwarmen** en **Nachttemp. verw.**) legt u in de functie **Gewenste temperaturen** instellen (→ Pagina 13) vast.

De tijden voor tijdsvensers legt u in de functie Tijdsprogramma's **Verwarmen** instellen (→ Pagina 14) aan.

Dagtemp. verwarmen: 21 °C

Nachttemp. verw.: 16 °C

Periode 1: 16.30 - 18.00 uur

Periode 2: 20.00 - 22.30 uur

Binnen de tijdsvensers regelt de systeemthermostaat de kamertemperatuur op de ingestelde **Dagtemp. verwarmen**.

Buiten de tijdsvensers regelt de systeemthermostaat de kamertemperatuur op de ingestelde **Nachttemp. verw.**.

5.2.3.2 Tijdsprogramma's snel instellen

Als u bijv. slechts één werkdag in de week afwijkende tijdsvensers nodig hebt, stel dan eerst de tijden voor het volledige blok **Maandag - vrijdag** in. Stel daarna de afwijkende tijdsvensers voor de werkdag in.

5.2.3.3 Afwijkende tijden in het blok weergeven of veranderen

Maandag - zondag	
Periode 1:	!! : !! - !! : !!
Periode 2:	!! : !! - !! : !!
Periode 3:	!! : !! - !! : !!
Vorige	Selecteren

Als u op het display een blok laat weergeven en gedurende minstens een dag in dit blok een afwijkend tijdsvenster hebt vastgelegd, dan geeft het display de tijden in het blok met !! weer.

Individuele dagen wijken van het gekozen tijdsprogramma ma-zo af.	
Vorige	OK

Als u de rechter functietoets **Selecteren** indrukt, dan verschijnt op het display een melding die u over afwijkende tijdsvensers informeert. U hoeft de tijden niet aan te passen.

De ingestelde tijden voor het met !! gemarkeerde blok kunt u met de rechter keuzetoets **OK** op het display weergeven en veranderen.

5.2.3.4 Tijdsprogramma Verwarmen instellen

Menu → Tijdsprogramma's → ZONE1

- De tijdsprogramma's zijn voor de modus **Verwarmen** alleen in de autostand actief. Binnen de tijdsvensers regelt de systeemthermostaat de aangesloten kamers op de ingestelde gewenste temperatuur **Dagtemp. verwarmen**. Buiten de tijdsvensers schakelt de systeemthermostaat op de bedrijfswijze die de installateur ingesteld heeft: **Eco** of **Nachttemp. verw.**. Als de installateur de fabrieksinstelling **Eco** gelaten heeft, dan schakelt de systeemthermostaat de verwarmingsfunctie uit.

Bedrijfswijze **Verwarmen** instellen. (→ Pagina 17)

5.2.3.5 Tijdsprogramma Koelen instellen

Menu → Tijdsprogramma's → ZONE1: Koelen

- De tijdsprogramma's zijn in de modus **Koelen** en in de speciale modus **Manueel koelen** actief. In elk ingesteld tijdsvenster geldt de gewenste temperatuur die u bij de functie **Gewenste temperaturen** ingesteld hebt. Binnen de tijdsvensers koelt de zone de woonruimtes tot op de gewenste temperatuur **Dagtemp. koelen** af. Buiten deze tijdsvensers wordt niet gekoeld.

5.2.3.6 Tijdsprogramma warmwaterbereiding instellen

Menu → Tijdsprogramma's → Warmwatercircuit

- De tijdsprogramma's zijn voor de warmwaterbereiding alleen in de autostand actief. In elk ingesteld tijdsvenster geldt de gewenste temperatuur **Warm water**. Op het einde van een tijdsvenster schakelt de systeemthermostaat de warmwaterbereiding uit tot het volgende tijdsvenster gestart wordt.

5.2.3.7 Tijdsprogramma Circulatie instellen

Menu → Tijdsprogramma's → Circulatie

- De tijdsprogramma's zijn voor de circulatie alleen in de autostand actief. De ingestelde tijdsvensters bepalen de bedrijfstijden van de circulatie. Binnen de tijdsvensters is de circulatie ingeschakeld. Buiten de tijdsvensters is de circulatie uitgeschakeld.

5.2.3.8 Tijdsprogramma Ventilatie instellen

Menu → Tijdsprogramma's → Ventilatie

- De tijdsprogramma's zijn voor de ventilatie alleen in de autostand actief. In elk ingesteld tijdsvenster geldt de ventilatiestand die u bij de functie **Ventilatie** ingesteld hebt. Binnen de tijdsvensters regelt de systeemthermostaat het ventilatietoestel maximaal op **Max. vent.stand dag**. Buiten de tijdsvensters regelt de systeemthermostaat het ventilatietoestel maximaal op **Max. vent.stand nacht**.

5.2.3.9 Tijdsprogramma Hoog tarief instellen

Menu → Tijdsprogramma's → Hoog tarief

- Met deze functie kunt u instellen wanneer het hoogtarief of de nachtstroom voor de berekening van de kosten moet worden gebruikt.

Binnen de tijdvensters: voor het hoogtarief

Buiten de tijdvensters: voor de nachtstroom

De tijden van het hoogtarief zijn van uw energieleverancier afhankelijk.

Als het energiebedrijf slechts één tarief aangeeft, dan hoeft u geen tijdvensters in te stellen. De kostenberekening voor de stroom wordt met één tarief uitgevoerd.

Kosten instellen (→ Pagina 16)

5.2.4 Dagen Buitenshuis

Geldigheid: behalve Nederland

Menu → Dagen buitenshuis plannen

- Met deze functie stelt u een periode en een temperatuur in voor de dagen, waarop u niet thuis bent.

Werking van de CV-installatie gedurende de ingestelde periode

- Warm water wordt niet verwarmd.
- De voorheen ingestelde temperatuur geldt voor alle zones.
- De ventilatie loopt op de laagste ventilatiestand.
- Het koelen is uitgeschakeld.

Zolang de functie **Dagen buitenshuis plannen** is geactiveerd, heeft deze voorrang op de ingestelde modus. Na het verstrijken van de opgegeven periode of als u de functie voordien afbreekt, werkt de CV-installatie opnieuw in de vooraf ingestelde modus.

5.2.5 Dagen thuis plannen

Menu → Dagen thuis plannen

- Binnen de opgegeven periode werkt de CV-installatie in de modus **Autostand** met de instellingen voor de dag **Zondag** die bij de functie **Tijdsprogramma** ingesteld zijn. Na het verstrijken van de opgegeven periode of als u de functie voordien afbreekt, werkt de CV-installatie opnieuw in de vooraf ingestelde modus.

5.2.6 Taal selecteren

Menu → Basisinstellingen → Taal

- Met deze functie kunt u de taal wijzigen die op het display moet verschijnen.

5.2.6.1 Gewenste taal instellen

1. Druk zo vaak op de linker keuzetoets tot het startscherm verschijnt.
2. Druk nog eens op de linker keuzetoets.
3. Draai de draaiknop naar rechts tot de gestippelde lijn verschijnt.
4. Draai de draaiknop opnieuw naar links tot u de tweede lijstoptie boven de stippellijn gemarkeerd hebt.
5. Druk twee keer op de rechter keuzetoets.
6. Draai zo lang aan de draaiknop tot u een taal vindt die u wenst.
7. Druk op de rechter keuzetoets.

5.2.7 Datum en tijd instellen



Aanwijzing

Als u de volledige CV-installatie spanningsloos schakelt, dan loopt de tijd 30 minuten correct verder. Daarna moet u de datum en de tijd opnieuw instellen.

5.2.7.1 Datum instellen

Menu → Basisinstellingen → Datum/tijd → Datum

- Met deze functie stelt u de actuele datum in. Alle functies die een datum bevatten, hebben betrekking op de ingestelde datum.

5.2.7.2 Tijd instellen

Menu → Basisinstellingen → Datum/tijd → Tijd

- Met deze functie stelt u de actuele tijd in. Alle functies die een tijd bevatten, hebben betrekking op de ingestelde tijd.

5.2.8 Automatisch of handmatig omstellen van de zomerstand activeren

Menu → Basisinstellingen → Datum/tijd → Zomertijd

- Met deze functie kunt u instellen of de systeemthermostaat automatisch op de zomerstand omstelt en of u handmatig op de zomerstand wilt omstellen.

5 Bedienings- en weergavefuncties

- **Auto:** de systeemthermostaat stelt automatisch op de zomerstand om. De systeemthermostaat gebruikt de Midden-Europese zomertijd: begin = laatste zondag in maart, einde = laatste zondag in oktober.
- **manueel:** u moet handmatig op de zomerstand omstellen.

Als de buitentemperatuurvoeler met een DCF77-ontvanger is uitgerust, dan gebeurt de omschakeling automatisch. De functie **Zomertijd** wordt niet gebruikt.

5.2.9 Displaycontrast instellen

Menu → **Basisinstellingen** → **Display** → **Displaycontrast**

- Met deze functie kunt u het displaycontrast afhankelijk van de helderheid van de omgeving instellen zodat het display goed leesbaar is.

5.2.10 Toetsenblokkering activeren

Menu → **Basisinstellingen** → **Display** → **Toetsenblokkering**

- Met deze functie activeert u de toetsenblokkering. Na een minuut, zonder bediening van een toets of de draaiknop, is de toetsenblokkering actief en kunt u ongewild geen functies meer veranderen.

Bij elke bediening van de systeemthermostaat verschijnt op het display de melding **Toetsenblokkering actief Om te ontgrendelen 3 seconden op OK drukken**. Als u 3 seconden op de OK-toets drukt, dan verschijnt het startscherm en u kunt functies veranderen. De toetsenblokkering is opnieuw actief, als u 1 minuut lang geen toets of draaiknop bedient.

Om de toetsenblokkering weer permanent op te heffen, moet u de toetsenblokkering eerst ontgrendelen en dan in de functie **Toetsenblokkering** de waarde **uit** selecteren.

5.2.11 Favoriet display instellen

Menu → **Basisinstellingen** → **Display** → **Favoriet display**

- Met deze functie kunt u kiezen of u in het startscherm de gegevens voor het verwarmen, koelen of ventileren wilt zien.

5.2.12 Kosten instellen

Voor de correcte berekening moet u alle tarieven munteenheid per kWh opgeven.

Als u over de tarieven in munteenheid per m³ beschikt, vraag dan bij uw energieleverancier naar de benodigde tarieven in munteenheid per kWh.

Als uw energiebedrijf slechts één stroomtarief aangeeft, dan voert u bij de functies **Hoog stroomtarief** (→ Pagina 16) en **Laag stroomtarief** (→ Pagina 16) dezelfde waarde in.

Rond de tariefgegevens tot een cijfer na de komma af. Om de in te stellen factor te verkrijgen, vermenigvuldigt u de waarde met 10.

Voorbeeld:

	Kosten	In te stellen factor
Tarief extr.CV-ketel (gas, olie, stroom)	11,3 tariefeenheden/kWh	113
Laag stroomtarief (warmtepomp)	14,5 tariefeenheden/kWh	145

	Kosten	In te stellen factor
Hoog stroomtarief (warmtepomp)	18,7 tariefeenheden/kWh	187

5.2.12.1 Tarief extra CV-ketel instellen

Menu → **Basisinstellingen** → **Kosten** → **Tarief extr.CV-ketel**

- Met deze functie kan de hybride manager de kosten voor de extra CV-ketel correct berekenen. Hiervoor heeft de hybride manager de in te stellen factor nodig.

Om de correcte factor te kunnen invoeren, moet u uw tarief bij uw energieleverancier aanvragen en de factor volgens het voorbeeld berekenen.

5.2.12.2 Laag tarief stroom instellen

Menu → **Basisinstellingen** → **Kosten** → **Laag stroomtarief**

- Met deze functie kan de hybride manager de kosten voor de extra CV-ketel correct berekenen. Hiervoor heeft de hybride manager de in te stellen factor nodig.

Om de correcte factor te kunnen invoeren, moet u uw tarief bij uw energieleverancier aanvragen en de factor volgens het voorbeeld berekenen.

5.2.12.3 Hoog tarief stroom instellen

Menu → **Basisinstellingen** → **Kosten** → **Hoog stroomtarief**

- Met deze functie kan de hybride manager de kosten voor de extra CV-ketel correct berekenen. Hiervoor heeft de hybride manager de in te stellen factor nodig.

Om de correcte factor te kunnen invoeren, moet u uw tarief bij uw energieleverancier aanvragen en de factor volgens het voorbeeld berekenen.

5.2.13 Offset kamertemperatuur instellen

Menu → **Basisinstellingen** → **Offset** → **Kamertemperatuur**

- Als de systeemthermostaat in een woonruimte is geïnstalleerd, kan de systeemthermostaat de actuele kamertemperatuur weergeven.

In de systeemthermostaat is een thermometer voor de meting van de kamertemperatuur ingebouwd. Met de offset kunt u de gemeten temperatuurwaarde corrigeren.

5.2.14 Offset buitentemperatuur instellen

Menu → **Basisinstellingen** → **Offset** → **Buitemperatuur**

- De thermometer in de buitentemperatuurvoeler van de systeemthermostaat meet de buitentemperatuur. Met de offset kunt u de gemeten temperatuurwaarde corrigeren.

5.2.15 Zonenaam veranderen

Menu → **Basisinstellingen** → **Zonenaam invoeren**

- U kunt de af fabriek opgegeven zonenaam naar wens veranderen. De naam is tot 10 tekens beperkt.

5.2.16 Warmteterugwinning activeren

Menu → **Basisinstellingen** → **Ventilatie** → **Warmteterugwinning**

- De functie **Warmteterugwinning** is op **Auto** ingesteld. Dat betekent, dat een interne regeling controleert, of een warmteterugwinning zinvol is of de buitenlucht direct in het woongedeelte geleid wordt. Voor meer informatie zie de gebruiksaanwijzing vanaf **recoVAIR.../4**.

Als u **activeren** gekozen hebt, dan wordt de warmteterugwinning permanent gebruikt.

5.2.17 Kamerluchtvochtigheid instellen

Menu → **Basisinstellingen** → **Max. kamerluchtvochtigheid**

- Als de kamerluchtvochtigheid de ingestelde waarde overschrijdt, dan schakelt een aangesloten ontvochtiger in. Zodra de waarde onder de ingestelde waarde daalt, schakelt de ontvochtiger opnieuw uit.

5.2.18 Naar fabrieksinstelling terugzetten

U kunt de instellingen voor het **Tijdsprogramma's** of voor **Alles** op de fabrieksinstellingen resetten.

Menu → **Basisinstellingen** → **Fabrieksinstelling** → **Tijdsprogramma's**

- Met **Tijdsprogramma's** zet u alle instellingen die u in de functie **Tijdsprogramma's** ingevoerd hebt op de fabrieksinstelling terug. Alle andere instellingen die ook tijden bevatten, zoals bijv. **Datum/tijd** blijven onveranderd.

Terwijl de systeemthermostaat de instellingen van de tijdsprogramma's op de fabrieksinstellingen terugzet, verschijnt op het display **wordt uitgevoerd**. Daarna verschijnt op het display de basisweergave.



Opgelet! **Gevaar voor een storing!**

De functie **Fabrieksinstelling** → **Alles** zet alle instellingen op de fabrieksinstelling terug, ook de instellingen die de installateur ingesteld heeft. Het kan zijn dat de CV-installatie daarna niet meer functioneert.

- ▶ Laat de installateur alle instellingen op de fabrieksinstellingen terugzetten.

Menu → **Basisinstellingen** → **Fabrieksinstelling** → **Alles**

- Terwijl de systeemthermostaat de instellingen naar de fabrieksinstellingen terugzet, verschijnt op het display **Fabrieksinstelling resetten wordt uitgevoerd**. Daarna verschijnt op het display de installatieassistent, die alleen de installateur mag bedienen.

5.2.19 Installateurniveau

Het installateurniveau is voorbehouden aan de installateur en wordt daarom beschermd met een toegangscode. In dit niveau kan de installateur de vereiste instellingen uitvoeren.

5.3 Modi

De modi kunt u vanuit elke modus met de rechter keuzetoets **Modus** direct activeren. Als de CV-installatie met meerdere zones uitgerust is, dan geldt de geactiveerde modus alleen voor de zone die de installateur vooraf ingesteld heeft.

Bij meerdere geactiveerde zones kunt u via de linker keuzetoets **Menu** → **Basisinstellingen** voor elke zone een afzonderlijke modus instellen.

De padopgave aan het begin van de beschrijvingen van een modus geeft aan hoe u in de menustructuur naar deze modus gaat.

5.3.1 Modus Verwarmen instellen

Modus → **Verwarmen**

Menu → **Basisinstellingen** → **Modus** → **ZONE1** → **Verwarmen**

- Met deze functie kunt u vastleggen, hoe de CV-installatie bij het verwarmen moet werken.

uit: in deze modus is de zone uitgeschakeld en de vorstbeveiligingsfunctie is geactiveerd.

Auto: de modus regelt de zone op de ingestelde gewenste temperatuur **Dagtemp. verwarmen** in de ingestelde tijdsvensters die u in het tijdsprogramma vastgelegd hebt.

Buiten de tijdsvensters regelt de systeemthermostaat het door de installateur ingestelde regelingsgedrag.

- **Eco:** de verwarmingsfunctie is uitgeschakeld en de systeemthermostaat bewaakt de buitentemperatuur. Als de buitentemperatuur onder 3 °C daalt, dan schakelt de systeemthermostaat na het verstrijken van de vorstbeveiligingsvertragingstijd de verwarmingsfunctie in en regelt de kamertemperatuur op de ingestelde gewenste temperatuur **Nachttemp. verw.**. Ondanks ingeschakelde verwarmingsfunctie is de brander alleen indien nodig actief. Als de buitentemperatuur boven 4 °C stijgt, dan schakelt de systeemthermostaat de verwarmingsfunctie uit, maar de bewaking van de buitentemperatuur blijft actief.
- **Nacht:** de verwarmingsfunctie is ingeschakeld en de systeemthermostaat regelt de kamertemperatuur op de ingestelde gewenste temperatuur **Nachttemp. verw.**.

Dag: de modus regelt de zone op de ingestelde gewenste temperatuur **Dagtemp. verwarmen**, zonder rekening te houden met de ingestelde tijdsvensters, die u in het tijdsprogramma vastgelegd hebt.

Nacht: de modus regelt de zone op de ingestelde gewenste temperatuur **Nachttemp. verw.**, zonder rekening te houden met de ingestelde tijdsvensters, die u in het tijdsprogramma vastgelegd hebt.

5.3.2 Modus Koelen instellen

Modus → **Koelen**

Menu → **Basisinstellingen** → **Modus** → **ZONE1** → **Koelen**

- Met deze functie kunt u vastleggen, hoe de CV-installatie bij het koelen moet werken.

uit: In deze modus is de zone uitgeschakeld.

Auto: de modus regelt de zone op de ingestelde gewenste temperatuur **Dagtemp. koelen** in de ingestelde tijdsvensters die u in het tijdsprogramma vastgelegd hebt. Buiten de tijdsvensters is de functie **Koelen** uitgeschakeld.

5 Bedienings- en weergavefuncties

Dag: de modus regelt de zone op de ingestelde gewenste temperatuur **Dagtemp. koelen**, zonder rekening te houden met de ingestelde tijdsvensters, die u in het tijdsprogramma vastgelegd hebt.

5.3.3 Modus Ventileren instellen

Hoe het ventilatietoestel met de ventilatiestanden werkt, vindt u in de gebruiksaanwijzing van het ventilatietoestel terug.

Modus → Ventileren

- Met deze functie kunt u vastleggen, hoe het ventilatietoestel zich bij de ventilatie moet gedragen.

Auto: de modus regelt de luchtuitwisseling via de ingestelde ventilatiestand **Max. vent.stand dag** in de ingestelde tijdsvensters die u in het tijdsprogramma vastgelegd hebt. De ingestelde ventilatiestand **Max. vent.stand nacht** is buiten de tijdsvensters actief.

Als aan het ventilatietoestel luchtkwaliteitssensoren aangesloten zijn, dan varieert het ventilatietoestel de ventilatiestanden:

- Bij goede luchtkwaliteit werkt het ventilatietoestel met een lagere ventilatiestand dan de ingestelde ventilatiestand.
- Bij slechte luchtkwaliteit werkt het ventilatietoestel met een hogere ventilatiestand. Het ventilatietoestel kan de ingestelde ventilatiestand **Max. vent.stand dag** en **Max. vent.stand nacht** echter niet overschrijden.

Dag: de bedrijfswijze regelt de luchtuitwisseling constant met de waarde die u in de ventilatiestand **Max. vent.stand dag** ingesteld hebt.

Nacht: de bedrijfswijze regelt de luchtuitwisseling constant met de waarde die u in de ventilatiestand **Max. vent.stand nacht** ingesteld hebt.

5.3.4 Modus warmwaterbereiding instellen

Modus → Warm water

- Met deze functie kunt u vastleggen, hoe de CV-installatie bij de warmwaterbereiding moet werken.

uit: de warmwaterbereiding is uitgeschakeld en de vorstbeschermingsfunctie is geactiveerd.

Auto: de modus regelt de warmwaterbereiding op de ingestelde gewenste temperatuur **Warm water** in de ingestelde tijdsvensters die u in het tijdsprogramma vastgelegd hebt.

Dag: de modus regelt de warmwaterbereiding op de ingestelde gewenste temperatuur **Warm water**, zonder rekening te houden met de ingestelde tijdsvensters die u in het tijdsprogramma vastgelegd hebt.

5.3.5 Modus circulatie

De modus circulatie komt altijd overeen met de modus warm water. U kunt geen afwijkende modus instellen.

5.4 Speciale modi

De speciale modi kunt u vanuit elke modus met de rechter keuzetoets **Modus** direct activeren. Als de CV-installatie met meerdere zones uitgerust is, dan geldt de geactiveerde speciale modus alleen voor de zone die de installateur vooraf ingesteld heeft.

Bij meerdere geactiveerde zones kunt u via de linker keuzetoets **Menu** → **Basisinstellingen** voor elke zone een afzonderlijke speciale modus instellen.

De padopgave aan het begin van de beschrijving van een speciale modus geeft aan hoe u in de menustructuur naar deze speciale functie gaat.

5.4.1 Manueel koelen activeren

Modus → Manueel koelen

- Als de buitentemperatuur te hoog is, dan kunt u de speciale modus **Manueel koelen** activeren. U legt vast voor hoeveel dagen de speciale modus geactiveerd moet zijn. Als u **Manueel koelen** activeert, dan kunt u niet tegelijk verwarmen. De functie **Manueel koelen** heeft voorrang op het verwarmen.

De instelling geldt zolang de speciale modus actief is. De speciale modus wordt gedeactiveerd als de ingestelde dagen verstreken zijn of als de buitentemperatuur onder 4°C daalt.

Als u de temperatuur voor meerdere zones afzonderlijk wilt instellen, dan kunt u de temperaturen met de functie **Gewenste temperaturen** instellen.

5.4.2 1 dag thuis activeren

Modus → 1 dag thuis

Menu → **Basisinstellingen** → **Modus** → **ZONE1** → **1 dag thuis**

- De speciale modus **1 dag thuis** activeert de autostand in de modus **Verwarmen** met de instellingen voor de **Zondag**.

De speciale modus wordt vanaf 24:00 uur automatisch gedeactiveerd of u breekt de speciale modus voordien af. Daarna werkt de CV-installatie opnieuw in de vooraf ingestelde modus.

5.4.3 1 dag buitenshuis activeren

Modus → 1 dag buitenshuis

Menu → **Basisinstellingen** → **Modus** → **ZONE1** → **1 dag buitenshuis**

- De speciale modus **1 dag buitenshuis** regelt de kamertemperatuur op de gewenste temperatuur **Nacht**.

De warmwaterbereiding en de circulatie zijn uitgeschakeld en de vorstbescherming is geactiveerd.

De ventilatie is geactiveerd en werkt op het laagste ventilatieniveau.

De speciale modus wordt vanaf 24:00 uur automatisch gedeactiveerd of u breekt de speciale modus voordien af. Daarna werkt de CV-installatie opnieuw in de vooraf ingestelde modus.

5.4.4 1 x stootventileren activeren

Modus → 1 x stootventileren

Menu → Basisinstellingen → Modus → ZONE1 → 1 x stootventileren

- De speciale modus **1 x stootventileren** schakelt de zone 30 minuten uit.

De vorstbeschermingsfunctie is geactiveerd, de warmwaterbereiding en de circulatie blijven ingeschakeld.

De ventilatie is geactiveerd en werkt op het hoogste ventilatieniveau.

De speciale modus wordt na 30 minuten automatisch gedeactiveerd of u breekt de speciale modus voordien af. Daarna werkt de CV-installatie opnieuw in de vooraf ingestelde modus.

5.4.5 Party activeren

Modus → Party

Menu → Basisinstellingen → Modus → ZONE1 → Party

- De speciale modus regelt de kamertemperatuur op de gewenste temperatuur **Dag**, het warme water op de gewenste temperatuur **Warm water** en de ventilatie op de ventilatietrap **Max. vent.stand dag** overeenkomstig de ingestelde tijdsvensters. De circulatie is geactiveerd.

De speciale modus wordt na 6 uur automatisch gedeactiveerd of u breekt de speciale modus voordien af. Daarna werkt de CV-installatie opnieuw in de vooraf ingestelde modus.

5.4.6 1 x boilerlading activeren

Modus → 1 x boilerlading

- De speciale modus **1 x boilerlading** verwarmt het water in de warmwaterboiler tot de ingestelde gewenste temperatuur **Warm water** op.

De speciale modus is 1 uur lang actief of u breekt de speciale modus voordien af. Daarna werkt de CV-installatie opnieuw met de vooringestelde bedrijfswijze.

5.4.7 Systeem UIT actief activeren

Modus → Systeem UIT actief

- De speciale modus **Systeem UIT actief** schakelt de verwarmingsfunctie, het warmwatercircuit en het koelen uit. De vorstbeveiligingsfunctie is geactiveerd.

De ventilatie is geactiveerd en werkt op het laagste ventilatieniveau.

De speciale modus wordt gedeactiveerd door de speciale modus af te breken. Daarna werkt de CV-installatie opnieuw in de vooringestelde modus.

5.5 Meldingen

5.5.1 Onderhoudsmelding

Onderhoudsmeldingen (→ bijlage C)

Als onderhoud vereist is, dan geeft de systeemthermostaat een onderhoudsmelding op het display weer.

Om de CV-installatie tegen het uitvallen of schade te beschermen, moet u de onderhoudsmelding in acht nemen:

- ▶ Neem de gebruiksaanwijzing van het weergegeven toestel in acht.

- ▶ Voer alleen de onderhoudsinstructies uit die in de gebruiksaanwijzing van het weergegeven toestel zijn beschreven.
- ▶ Voor alle andere onderhoudsinstructies dient u de installateur op de hoogte te brengen.

5.5.2 Foutmelding

Storingsmeldingen (→ bijlage B)

Op het display van de systeemthermostaat verschijnt een foutmelding met de foutcode (bijv. F.33) en de betreffende warmteopwekker.

- ▶ Druk op de keuzetoets **Reset**.
 - Op het display verschijnt **Ontstoring Boiler?**
- ▶ Druk op de keuzetoets **OK**.
 - Op het display verschijnt gedurende korte tijd **Boiler wordt ontstoort**.
- ▶ Als de fout nog voorhanden is, breng dan de installateur op de hoogte.

Als u het startscherm weer op het display wilt zien, druk dan op de linker keuzetoets **Vorige**.

U kunt de actuele foutmeldingen onder **Menu → Informatie → Systeemstatus → Foutstatus** aflezen. Zodra een foutmelding voor de CV-installatie voorhanden is, geeft het instelniveau de waarde **foutenlijst** weer. De rechter keuzetoets heeft de functie **Weergeven**.

6 Verhelpen van storingen

Overzicht van de storingsmeldingen (→ bijlage B)

6.1 Instelling bij uitval van de warmtepomp uitvoeren

Als de storingsmelding **Beperkt bedrijf / comfortbeveiliging inactief** op het display verschijnt, dan is de warmtepomp uitgevallen en de systeemthermostaat gaat over op het noodbedrijf. De extra CV-ketel voorziet de CV-installatie nu van verwarmingsenergie. De installateur heeft bij de installatie voor het noodbedrijf de temperatuur verlaagd. U merkt, dat het warme water en de verwarming niet erg warm worden.

Tot de installateur komt kunt u via de draaiknop de volgende instellingen selecteren:

inactief: de systeemthermostaat werkt in noodbedrijf, de verwarming en het warme water worden slechts matig warm.

Verwarmen: de extra CV-ketel neemt het CV-bedrijf over, de verwarming wordt warm, het warme water is koud.

WW: de extra CV-ketel neemt het CV-bedrijf over, het warme water wordt warm, de verwarming is koud.

WW+verw.: de extra CV-ketel neemt het verwarmings- en warmwaterbedrijf over, de verwarming en het warme water worden warm.

De extra CV-ketel is niet zo efficiënt als de warmtepomp en daarmee is de warmteopwekking uitsluitend met de extra CV-ketel duurder.

Als u instellingen aan de systeemthermostaat wilt uitvoeren, klik dan op **Vorige** en op het display verschijnt het startscherm. Na 5 minuten zonder bediening verschijnt de storingsmelding weer op het display.

6 Verhelpen van storingen

6.2 Buitenvoeler schoonmaken

- ▶ Reinig de zonnecel met een vochtige doek en een beetje oplosmiddelvrije zeep. Gebruik geen sprays, geen schuurmiddelen, afwasmiddelen, oplosmiddel- of chloorhoudende reinigingsmiddelen.



Aanwijzing

De foutmelding verdwijnt na reiniging van de zonnecel met vertraging, omdat de accu eerst opnieuw opgeladen moet worden.

6.3 Batterijen verwisselen




Gevaar!


Levensgevaar door ongeschikte batterijen!

Als batterijen door het verkeerde batterijtype worden vervangen, bestaat explosiegevaar.


- ▶ Let bij de batterijwissel op het correcte batterijtype.
- ▶ Voer gebruikte batterijen overeenkomstig de aanwijzingen in deze handleiding af.

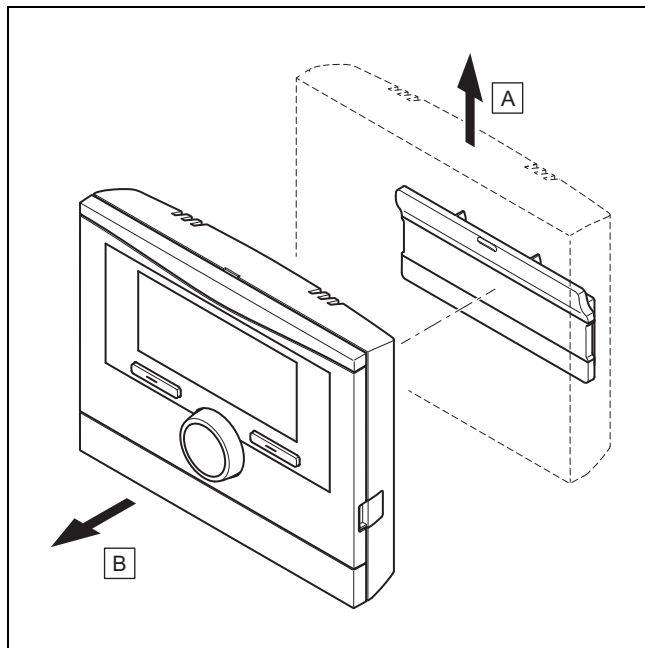

1. Verwijder de systeemthermostaat zoals op de afbeelding van de ophangbeugel.

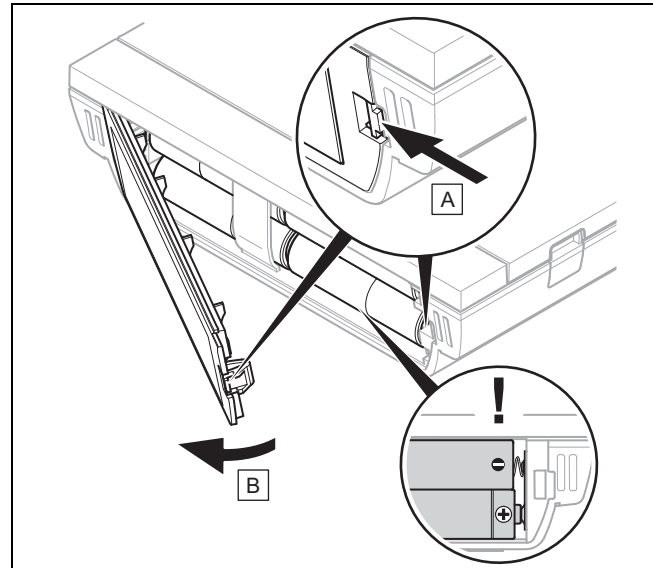

2. Open het batterijvak zoals op de afbeelding.
3. Vervang altijd alle batterijen.
 - uitsluitend batterijtype LR06 gebruiken
 - Geen heroplaadbare batterijen gebruiken
 - Verschillende batterijtypes niet combineren
 - Nieuwe en gebruikte batterijen niet combineren
4. Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting.
5. Sluit de aansluitcontacten niet kort.
6. Sluit het batterijvak.

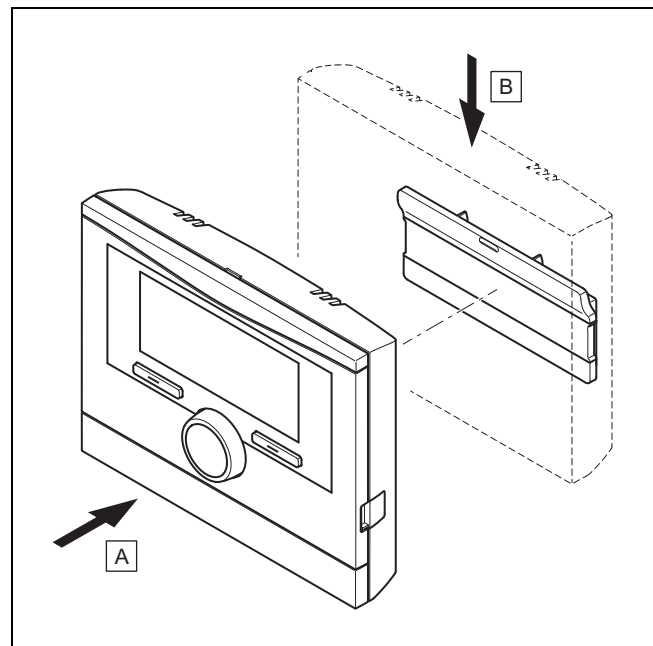

7. Hang de systeemthermostaat overeenkomstig de afbeelding in de ophangbeugel tot deze vastklikt.

7 Onderhoud

7.1 Product onderhouden

- ▶ Reinig de mantel met een vochtige doek en een beetje oplosmiddelvrije zeep.
- ▶ Gebruik geen sprays, geen schuurmiddelen, afwasmiddelen, oplosmiddel- of chloorhoudende reinigingsmiddelen.

8 Buitenbedrijfstelling

8.1 Product buiten bedrijf stellen

Als het product vervangen of verwijderd moet worden, moet de CV-installatie buiten bedrijf worden gesteld.

- ▶ Laat de werkzaamheden door een installateur uitvoeren.
- ▶ Verwijder de batterijen vooraleer u het product gedurende langere tijd ongebruikt bewaart.

8.2 Recycling en afvoer

- ▶ Laat de verpakking door de installateur afvoeren die het product geïnstalleerd heeft.



Als het product met dit teken is aangeduid:

- ▶ Gooi het product in dat geval niet met het huisvuil weg.
- ▶ Geef het product in plaats daarvan af bij een inzamelpunt voor oude elektrische of elektronische apparaten.



Als het product batterijen bevat die met dit teken gekenmerkt zijn, kunnen de batterijen substanties bevatten die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu.

- ▶ Breng de batterijen in dat geval naar een inzamelpunt voor batterijen.

9 Garantie en klantendienst

9.1 Garantie

Geldigheid: België

De producten van de NV Vaillant zijn gewaarborgd tegen alle materiaal- en constructiefouten voor een periode van twee jaar vanaf de datum vermeld op de aankoopfactuur die u heel nauwkeurig dient bij te houden. De waarborg geldt alleen onder de volgende voorwaarden:

1. Het toestel moet door een erkend gekwalificeerd vakman geplaatst worden die er, onder zijn volledige verantwoordelijkheid, op zal letten dat de normen en installatievoorschriften nageleefd worden.
2. Het is enkel aan de technici van de Vaillant fabriek toegelaten om herstellingen of wijzigingen aan het toestel onder garantie uit te voeren, opdat de waarborg van toepassing zou blijven. De originele onderdelen moeten in het Vaillant toestel gemonteerd zijn, zoniet wordt de waarborg geannuleerd.
3. Teneinde de waarborg te laten gelden, moet u ons de garantietaal volledig ingevuld, ondertekend en gefran-

keerd terugzenden binnen de veertien dagen na de installatie!

De waarborg wordt niet toegekend indien de slechte werking van het toestel het gevolg is van een slechte regeling, door het gebruik van een niet overeenkomstige energie, een verkeerde of gebrekkige installatie, de niet-naleving van de gebruiksaanwijzing die bij het toestel gevoegd is, door het niet opvolgen van de normen betreffende de installatievoorschriften, het type lokaal of verluchting, verwaarlozing, overbelasting, bevroering, elke normale slijtage of elke handeling van overmacht. In dit geval zullen onze prestaties en de geleverde onderdelen aangerekend worden. Bij facturatie, opgesteld volgens de algemene voorwaarden van de naverkoopdienst, wordt deze steeds opgemaakt op de naam van de persoon die de oproep heeft verricht en/of de naam van de persoon bij wie het werk is uitgevoerd, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van een derde persoon (bv. huurder, eigenaar, syndic, enz.) die deze factuur uitdrukkelijk ten zijne laste neemt. Het factuurbedrag zal contant betaald moeten worden aan de fabriekstechnicus die het werk heeft uitgevoerd. Het herstellen of vervangen van onderdelen tijdens de garantieperiode heeft geen verlenging van de waarborg tot gevolg. De toekenning van garantie sluit elke betaling van schadevergoeding uit en dit tot voor om het even welke reden ze ook gevraagd wordt. Voor elk geschil, zijn enkel de Tribunaal van het district waar de hoofdzetel van de vennootschap gevestigd is, bevoegd. Om alle functies van het Vaillant toestel op termijn vast te stellen en om de toegelaten toestand niet te veranderen, mogen bij onderhoud en herstellingen enkel nog originele Vaillant onderdelen gebruikt worden.

Geldigheid: Nederland

Fabrieksgarantie wordt verleend alleen indien de installatie is uitgevoerd door een door Vaillant Group Netherlands B.V. erkende installateur conform de installatievoorschriften van het betreffende product.

De eigenaar van een Vaillant product kan aanspraak maken op fabrieksgarantie die conform zijn aan de algemene garantiebepalingen van Vaillant Group Netherlands B.V.

Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend door de servicedienst van Vaillant Group Netherlands B.V. of door een door Vaillant Group Netherlands B.V. aangewezen installatiebedrijf uitgevoerd.

Eventuele kosten die gemaakt zijn voor werkzaamheden aan een Vaillant product gedurende de garantieperiode komen alleen in aanmerking voor vergoeding indien vooraf toestemming is verleend aan een door Vaillant Group Netherlands B.V. aangewezen installatiebedrijf en als het conform de algemene garantiebepalingen een werkelijk garantiegeval betreft.

10 Technische gegevens

9.2 Serviceteam

Geldigheid: België

N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Belgien, Belgique, België

Kundendienst / Service après-vente / Klantendienst:
2 3349352

Geldigheid: Nederland

Mocht u nog vragen hebben, dan staan onze medewerkers van de consumentenservice u graag te woord:
(020) 565 94 20.

10 Technische gegevens

10.1 Productgegevens conform EU-verordening nr. 811/2013, 812/2013

De seizoensafhankelijke kamerverwarmingsefficiëntie bevat bij toestellen met geïntegreerde, weersgeleide thermostaten inclusief activeerbare kamerthermostaatfunctie altijd de correctiefactor van de thermostaattechnologieklasse VI. Een afwijking van de seizoensafhankelijke kamerverwarmingsefficiëntie is bij deactivering van deze functie mogelijk.

Klasse van de thermostaat	VI
Bijdrage aan de seizoensafhankelijke ruimteverwarmings-energie-efficiëntie η_s	4,0 %

Bijlage

A Overzicht van de bedienings- en weergavefuncties

**Aanwijzing**

De vermelde functies en modi staan niet voor alle systeemconfiguraties ter beschikking.

A.1 Modi

Modus	Instelling	Fabrieksinstelling
Modus		
Verwarmen	uit, Auto, Dag, Nacht	Auto
Koelen	uit, Auto, Dag	Auto
Ventileren	Auto, Dag, Nacht	Auto
Warm water	uit, Auto, Dag	Auto
Speciale modus		
Manueel koelen	actief	–
1 dag thuis	actief	–
1 dag buitenshuis	actief	–
1 x stootventileren	actief	–
Party	actief	–
1 x boilerlading	actief	–
Systeem UIT actief	actief	–

A.2 Gebruikersniveau

De beschrijving van de functies voor **ZONE1** geldt ook voor alle aanwezige zones.

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, selecteren	Fabrieksinstelling
	min.	max.			
Informatie → Systeemstatus →					
Systeem ----					
Foutstatus	Actuele waarde			geen fout, foutenlijst	
Green IQ				uit, aan	aan
Waterdruk	Actuele waarde		bar		
Systeemstatus	Actuele waarde			standby, Verw.m., Koelen, Warmw.	
Brander	Actuele waarde			aan, uit	
Collectortemperatuur	Actuele waarde		°C		
Zonneopbrengst	Actuele waarde		kWh		
Zonneopbr. resetten				Ja, Nee	Nee
Milieu-opbrengst	Actuele waarde		kWh		
Act. kamerl.vocht.	Actuele waarde		%		
Actueel dauwpunt	Actuele waarde		°C		
triVAI	Actuele waarde				
Batterijstatus	Actuele waarde			Kritiek, OK	
Ontvangststerkte	Actuele waarde			1	
ZONE1 ----					
Dagtemp. verwarmen	5	30	°C	0,5	20
Dagtemp. koelen	15	30	°C	0,5	24
Nachttemp. verw.	5	30	°C	0,5	15
Kamertemperatuur	Actuele waarde		°C		
Ventilatie ----					

Bijlage

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, selecteren	Fabrieksinstelling
	min.	max.			
Luchtkwal.voeler 1	Actuele waarde		ppm		
Luchtkwal.voeler 2	Actuele waarde		ppm		
Afvoerluchtvocht.	Actuele waarde		%rel		
Informatie → Verbruik → huidige maand →					
Verwarming ----					
Stroom	totale waarde van de actuele maand		kWh		
Brandstof	totale waarde van de actuele maand		kWh		
Warm water ----					
Stroom	totale waarde van de actuele maand		kWh		
Brandstof	totale waarde van de actuele maand		kWh		
Informatie → Verbruik → vorige maand →					
Verwarming ----					
Stroom	totale waarde van de vorige maand		kWh		
Brandstof	totale waarde van de vorige maand		kWh		
Warm water ----					
Stroom	totale waarde sinds ingebruikneming		kWh		
Brandstof	totale waarde sinds ingebruikneming		kWh		
Informatie → Verbruik → Geschiedenis →					
Verwarming ----					
Stroom	totale waarde sinds ingebruikneming		kWh		
Brandstof	totale waarde sinds ingebruikneming		kWh		
Warm water ----					
Stroom	totale waarde sinds ingebruikneming		kWh		
Brandstof	totale waarde sinds ingebruikneming		kWh		
Informatie → Zonneopbrengst →					
Staafdiagram	Vergelijking vorig jaar met actueel jaar		kWh/maand		
Informatie → Milieu-opbrengst →					
Staafdiagram	Vergelijking vorig jaar met actueel jaar		kWh/maand		
Informatie → Stroomverbruik →					
Staafdiagram	Vergelijking vorig jaar met actueel jaar		kWh/maand		
Informatie → Brandstofverbruik →					

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, selecteren	Fabrieksinstelling
	min.	max.			
Staafdiagram	Vergelijking vorig jaar met actueel jaar		kWh/maand		
Informatie → Warmteterugwinning →					
Staafdiagram	Vergelijking vorig jaar met actueel jaar		kWh/maand		
Informatie → Contactgegevens →					
Firma Telefoonnummer	Actuele waarden				
Informatie → Serienummer					
Nummer van het product	Permanente waarde				
Gewenste temperaturen → ZONE1 →					
Dagtemp. verwarmen	5	30	°C	0,5	20
Dagtemp. koelen	15	30	°C	0,5	24
Nachttemp. verw.	5	30	°C	0,5	15
Gewenste temperaturen → Warmwatercircuit →					
Warm water	35	70	°C	1	60
Ventilatiestand →					
Max. vent.stand dag	afhankelijk van het ventilatietoestel			1	afhankelijk van het ventilatietoestel
Max. vent.stand nacht	afhankelijk van het ventilatietoestel			1	afhankelijk van het ventilatietoestel
Tijdsprogramma's → ZONE1 (verwarmen) →					
Tijdsprogramma's → ZONE1: Koelen →					
Tijdsprogramma's → Circulatie →					
Tijdsprogramma's → Ventilatie →					
Individuele dagen en blokken				Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag en Maandag - vrijdag, Zaterdag - zondag, Maandag - zondag	Ma tot Vr: 06:00-22:00 Za: 07:30-23:30 Zo: 07:30-22:00
Periode 1: Start - einde Periode 2: Start - einde Periode 3: Start - einde	00:00	24:00	h:min	00:10	
Tijdsprogramma's → Warmwatercircuit →					
Individuele dagen en blokken				Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag en Maandag - vrijdag, Zaterdag - zondag, Maandag - zondag	Ma tot Vr: 05:30-22:00 Za: 07:00-23:30 Zo: 07:00-22:00
Periode 1: Start - einde Periode 2: Start - einde Periode 3: Start - einde	00:00	24:00	h:min	00:10	
Tijdsprogramma's → Fluisterbedrijf →					

Bijlage

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, selecteren	Fabrieksinstelling
	min.	max.			
Individuele dagen en blokken				Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag en Maandag - vrijdag, Zaterdag - zondag, Maandag - zondag	Ma tot zo: 00:00-00:00
Periode 1: Start - einde Periode 2: Start - einde Periode 3: Start - einde	00:00	24:00	h:min	00:10	
Tijdsprogramma's → Hoog tarief →					
Individuele dagen en blokken				Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag en Maandag - vrijdag, Zaterdag - zondag, Maandag - zondag	Ma tot zo: 11:00-13:00
Periode 1: Start - einde Periode 2: Start - einde Periode 3: Start - einde	00:00	24:00	h:min	00:10	
Dagen buitenshuis plannen →					
Start	01.01.01	31.12.99	dd-mm-jj	dag-maand-jaar	01.01.14
Einde	01.01.01	31.12.99	dd-mm-jj	dag-maand-jaar	01.01.14
Temperatuur	5	30	°C	1	15
Dagen thuis plannen →					
Start	01.01.01	31.12.99	dd-mm-jj	dag-maand-jaar	01.01.14
Einde	01.01.01	31.12.99	dd-mm-jj	dag-maand-jaar	01.01.14
Basisinstellingen → Taal →					
				Selecteerbare taal	Nederlands
Basisinstellingen → Datum/tijd →					
Datum	01.01.01	31.12.99	dd-mm-jj	dag-maand-jaar	01.01.15
Tijd	00:00	23:59	h:min	00:10	08:00
Zomertijd				manueel, Auto	manueel
Basisinstellingen → Display →					
Displaycontrast	1	15		1	9
Toetsenblokkering				uit, aan	uit
Favoriet display				Verwarmen, Koelen, Ventileren	Verwarmen
Basisinstellingen → Kosten →					
Tarief extr.CV-ketel	1	999		1	12
Laag stroomtarief	1	999		1	16
Hoog stroomtarief	1	999		1	20
Basisinstellingen → Offset →					
Kamertemperatuur	-3,0	3,0	K	0,5	0,0
Buitentemperatuur	-3,0	3,0	K	0,5	0,0
Basisinstellingen → Modus → ZONE1 →					

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, selecteren	Fabrieksinstelling
	min.	max.			
Verwarmen				uit, Auto, Dag, Nacht	Auto
Koelen				uit, Auto, Dag	Auto
1 dag thuis				Actief, niet actief	Niet actief
1 dag buitenshuis				Actief, niet actief	Niet actief
1 x stootventileren				Actief, niet actief	Niet actief
Party				Actief, niet actief	Niet actief
Basisinstellingen → Zonenaam invoeren →					
ZONE1	1	10	Letter, cijfer	A tot Z, 0 tot 9, spaties	ZONE1
Basisinstellingen → Ventilatie →					
Warmteterugwinning				Auto, activeren, uit	Auto
Basisinstellingen → Max. kamerluchtvochtigheid →					
Max. kamerl.vocht.	30	70	%rel	1	40
Basisinstellingen → Fabrieksinstelling →					
Tijdsprogramma's				Ja, Nee	Nee
Alles				Ja, Nee	Nee
Installeurniveau →					
Code invoeren	000	999		1	000

B Verhelpen van storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Display blijft donker	Batterijen zijn leeg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vervang alle batterijen. (→ Pagina 20) 2. Als de fout nog voorhanden is, breng dan de installateur op de hoogte.
Geen veranderingen op het display via de draaiknop	Softwarefout	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder alle batterijen. 2. Plaats de batterijen volgens de in het batterijvak opgegeven poling. 3. Als de fout nog voorhanden is, breng dan de installateur op de hoogte.
Geen veranderingen op het display via de keuzetoetsen	Softwarefout	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder alle batterijen. 2. Plaats de batterijen volgens de in het batterijvak opgegeven poling. 3. Als de fout nog voorhanden is, breng dan de installateur op de hoogte.
Displayweergave: Geen draadloze verbinding	Ontvangststerkte te zwak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ga met de systeemthermostaat naar de ontvanger en kijk of de ontvangststerkte toeneemt. 2. Als de ontvangststerkte de waarde 4 overschrijdt, dan laat u de systeemthermostaat op een nieuwe plaats door de vakman installeren. 3. Als de ontvangststerkte direct naast de ontvanger de waarde 4 niet overschrijdt, dan schakelt u de netschakelaar aan alle warmteopwekkers gedurende ca. 1 minuut uit en dan opnieuw in. 4. Als de fout nog voorhanden is, breng dan de installateur op de hoogte.
Displayweergave: Toetsenblokkering actief Om te ontgrendelen 3 seconden op OK drukken , geen wijziging van de instellingen en waarden mogelijk	Toetsenblokkering is actief	<ol style="list-style-type: none"> 1. Als u waarden wilt wijzigen, volg dan de instructie op het display. 2. Lees ook de functie Toetsenblokkering activeren (→ Pagina 16).


Bijlage

Storing	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Displayweergave: Beperkt bedrijf / comfortbeveiliging , onvoldoende opwarming van de verwarming en van het warme water	Warmtepomp werkt niet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informeer de installateur. 2. Kies de instelling voor het noodbedrijf tot de vakman komt. 3. Lees hiervoor de functie Instelling bij uitval van de warmtepomp uitvoeren (→ Pagina 19).
Displayweergave: Fout F. Fout boiler 1 , op het display verschijnt achter F. de concrete storingscode, bijv. F.33 en de concrete warmteopwekker	Fout warmteopwekker	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voer een Reset foutmelding (→ Pagina 19) uit. 2. Als de fout nog voorhanden is, breng dan de installateur op de hoogte.
Displayweergave: Batterij vervangen	Batterijen zijn bijna leeg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vervang alle batterijen. (→ Pagina 20) 2. Als de fout nog voorhanden is, breng dan de vakman op de hoogte.
Displayweergave: Buitentemperatuurvoeler reinigen	Accu van de buitenvoeler is leeg	<ol style="list-style-type: none"> 1. buitenvoeler reinigen (→ Pagina 20). 2. Als de fout nog voorhanden is, breng dan de vakman op de hoogte.

C Onderhoudsmeldingen

De onderhoudsmelding **Onderhoud warmtepomp 1** geldt bij wijze van voorbeeld voor de onderhoudsmelding van de warmtepompen 1 tot 6.

De onderhoudsmelding **Onderhoud boiler 1** geldt bij wijze van voorbeeld voor de warmteopwekkers 1 tot 6.

#	Melding	Beschrijving	Onderhoudswerk	Interval	
1	Onderhoud warmtepomp 1	Voor de warmtepomp dienen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd te worden.	De onderhoudswerkzaamheden vindt u in de bedienings- en montagehandleiding van de betreffende warmtepomp terug	Zie bedienings- en montagehandleiding van de warmtepomp	
2	Onderhoud boiler 1	Voor de warmteopwekker dienen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd te worden.	De onderhoudswerkzaamheden vindt u in de bedienings- en montagehandleiding van de betreffende warmteopwekker terug	Zie bedienings- en montagehandleiding van de warmteopwekker	
3	Onderhoud ventilatietoestel	Voor het ventilatietoestel dienen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd te worden.	De onderhoudswerkzaamheden vindt u in de bedienings- en montagehandleiding van het ventilatietoestel	Zie bedienings- en montagehandleiding van het ventilatietoestel	
4	Onderhoudsdatum Volgend onderhoud op	De installateur heeft een datum ingevoerd waarop het onderhoud van de CV-installatie dient te worden uitgevoerd.	Breng de installateur over onderhoudswerkzaamheden op de hoogte	Ingevoerde datum in de systeemthermostaat	

Trefwoordenlijst

1		M	
1 dag buitenshuis	18	Manueel koelen	18
1 dag thuis	18	Milieu-opbrengst	12
1 x boilerlading	19	Milieu-opbrengst aflezen	12
1 x stootventilieren	18	Modus	17
A		Modus Koelen instellen	17
Artikelnummer	7	Modus Ventileren instellen	18
Artikelnummer aflezen	7, 13	Modus Verwarmen instellen	17
B		Modus warmwaterbereiding instellen	18
Batterij vervangen	20	N	
Bedieningsconcept	8	Normale tijd instellen	15
Bedieningsniveau	7	O	
Bedrijfswijze in basisweergave	8	Offset buitentemperatuur instellen	16
Brandstofverbruik	13	Offset kamertemperatuur instellen	16
Brandstofverbruik aflezen	13	Onderhoudsmelding	19
Buitentemperatuur, offset instellen	16	P	
C		Party	19
CE-markering	7	R	
Circulatie	6	Reglementair gebruik	3
Contactgegevens	13	S	
Contactgegevens, installateur	13	Serienummer	7
CV-installatie hybridemanager	6	Serienummer aflezen	7, 13
D		Softkeyfunctie	8
Dagen buitenshuis plannen	15	Speciale modus	18
Dagen thuis plannen	15	1 dag buitenshuis	18
Datum instellen	15	1 dag thuis	18
Datum, tijd instellen	15	1 x boilerlading	19
Display instellen	16	1 x stootventilieren	18
Displaycontrast instellen	16	Manueel koelen	18
Displaycontrast wijzigen, voorbeeld	9	Party	19
Documenten	5	Systeem Uit	19
E		Startscherm	8
Energieopbrengst	12	Storing vermijden	7
Energieverbruik	12	Stroomverbruik	13
F		Stroomverbruik aflezen	13
Favoriet display instellen	16	Systeem Uit	19
Foutmelding	19	Systeemstatus	10
G		Systeemstatus aflezen	10
Gewenste temperatuur		T	
Instellen	13	Taal opnieuw instellen	15
Warmwaterbereiding	13	Taal selecteren	15
Zone	13	Tarief extra CV-ketel instellen	16
H		Terminologie	5
Hoofdfunctie	6	Tijd instellen	15
Hoog stroomtarief instellen	16	Tijdsprogramma	13
Hybridemanager	6	Instellen	14
I		snel instellen	14
Informatie in basisweergave	8	Tijdsprogramma circulatie	15
Installateur, contactgegevens	13	Tijdsprogramma Hoog tarief instellen	15
Installateurniveau	17	Tijdsprogramma Koelen instellen	14
Instelniveau	7	Tijdsprogramma Ventilatie instellen	15
K		Tijdsprogramma Verwarmen instellen	14
Kamerluchtvochtigheid instellen	17	Tijdsprogramma warmwaterbereiding instellen	15
Kamertemperatuur, offset instellen	16	Tijdvenster, afwijkende tijden in het blok	14
Keuzeniveau	7	Toetsenblokkering activeren	16
Koelen	6	V	
Kosten instellen	16	Ventilatie	6
L		Ventilatiestand	13
Laag stroomtarief instellen	16	Ventilatiestand instellen	13
Luchtvochtigheid instellen	17	Ventileren	6
		Verwarmen	6
		Voorbeeld, displaycontrast wijzigen	9

Trefwoordenlijst

Vorst	4
Vorstbeveiligingsfunctie.....	6
W	
Warmteterugwinning activeren	16
Warmteterugwinningsopbrengst.....	13
Warmteterugwinningsopbrengst aflezen	13
Warmwaterbereiding	6, 13
Weergave, zonnestatistiek	12
Weergaveniveau	7
Z	
Zomertijd instellen	15
Zone	6, 13
Zone in basisweergave	8
Zonenaam invoeren	16
Zonnestatistiek aflezen.....	12



0020237630_02

0020237630_02 ■ 11.01.2018

Leverancier

Vaillant Group Netherlands B.V.

Postbus 23250 ■ 1100 DT Amsterdam

Telefoon 020 5659200 ■ Telefax 020 6969366

Consumentenservice 020 5659420 ■ Serviceteam 020 5659440

info@vaillant.nl ■ www.vaillant.nl

N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15 ■ B-1620 Drogenbos

Tel. 2 3349300 ■ Fax 2 3349319

Kundendienst / Service après-vente / Klantendienst 2 3349352

info@vaillant.be ■ www.vaillant.be

© Deze handleidingen, of delen ervan, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen alleen met schriftelijke toestemming van de fabrikant vermenigvuldigd of verspreid worden.
Technische wijzigingen voorbehouden.