

## **39 Systemschema 0020212731**

### **39.1 Klemmenbezetting**

#### **39.1.1 Klemmenbezetting van de hoofduitbreidingsmodule VR 71**

R1: CV-pomp

R2: CV-pomp

R3: CV-pomp

R7/8: 3-wegmengklep

R9/10: 3-wegmengklep

R11/12: 3-wegmengklep

S1: systeemtemperatuurvoeler

S2: aanvoertemperatuurvoeler

S3: aanvoertemperatuurvoeler

S4: aanvoertemperatuurvoeler

### **39.2 Vereiste instellingen in de thermostaat**

**Systemschema: 1**

**Config. VR71: 3**

**CV-CIRC1 / Soort circuit: Verwarmen**

**CV-CIRC1 / Binnencompensatie: Compens. of Thermost.**

**CV-CIRC2 / Soort circuit: Verwarmen**

**CV-CIRC2 / Binnencompensatie: Compens. of Thermost.**

**CV-CIRC3 / Soort circuit: Verwarmen**

**CV-CIRC3 / Binnencompensatie: Compens. of Thermost.**

**ZONE1 / Zone geactiveerd: Ja**

**ZONE1 / Zonetoewijzing: VRC700**

**ZONE2 / Zone geactiveerd: Ja**


**ZONE2 / Zonetoewijzing: VR91 1**

**ZONE3 / Zone geactiveerd: Ja**

**ZONE3 / Zonetoewijzing: VR91 2**

# 39 Systemschema 0020212731

## 39.3 Systemschema

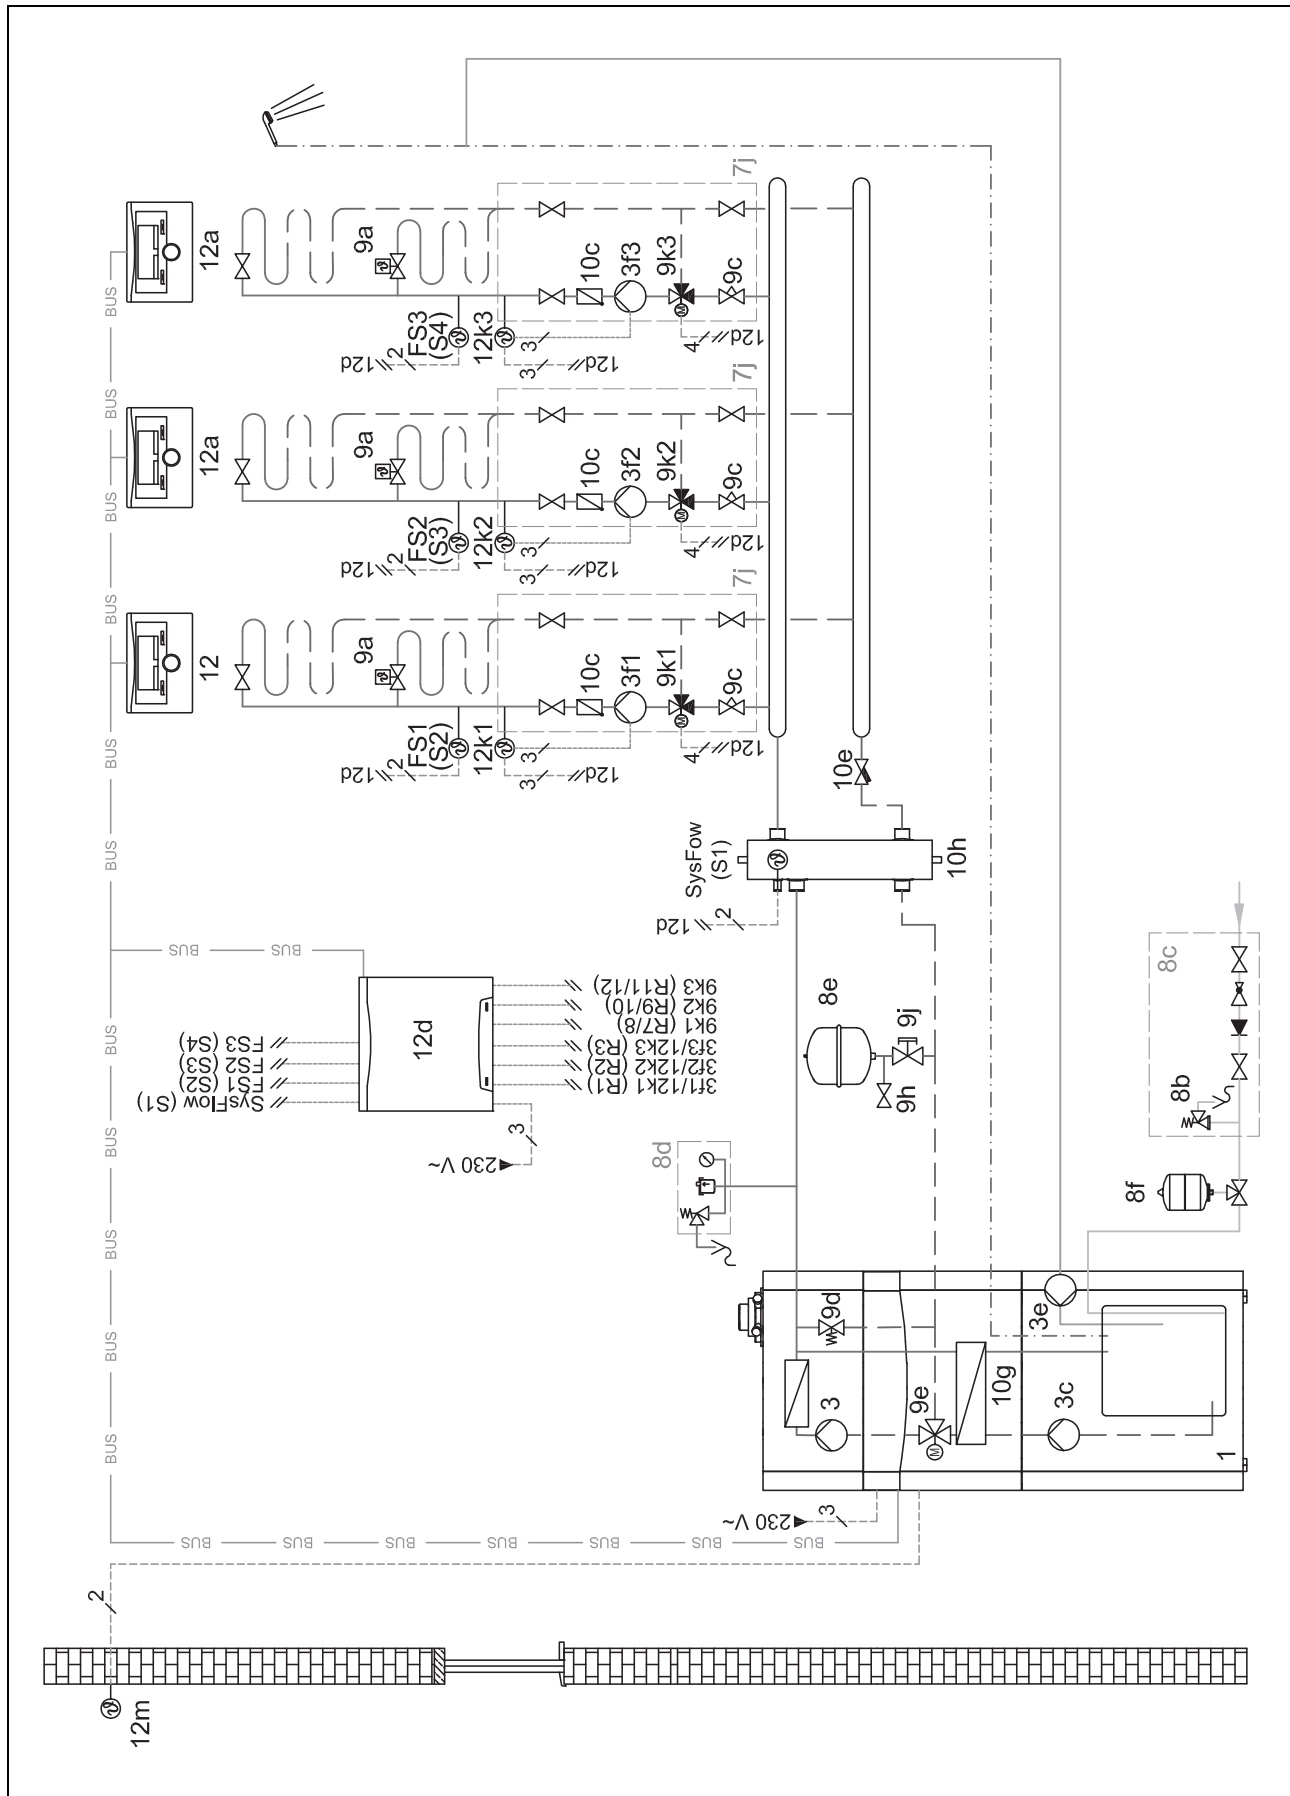

39.4 Bedradingschema

